


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
変番 Ver.																							
	V2	規格JEM 1333廃止により変更	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3	N.Marukai		N.Marukai		定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)		17.06.06				N.Marukai							
	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	2次電流表記変更(6.82→7.5)	17.06.06	4	N.Marukai		N.Marukai		2次電流表記変更(6.82→7.5)		17.06.06				N.Marukai							

回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification




定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	1.5kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	7.5A	
絶縁種別 Class	F ²	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

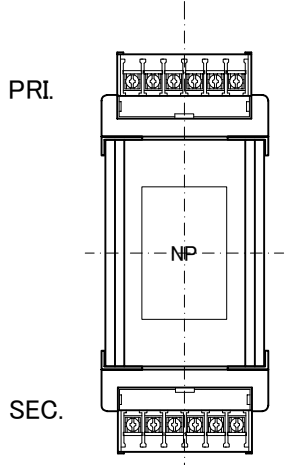

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N·m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N·m

端子台配列
Terminals Arrangement

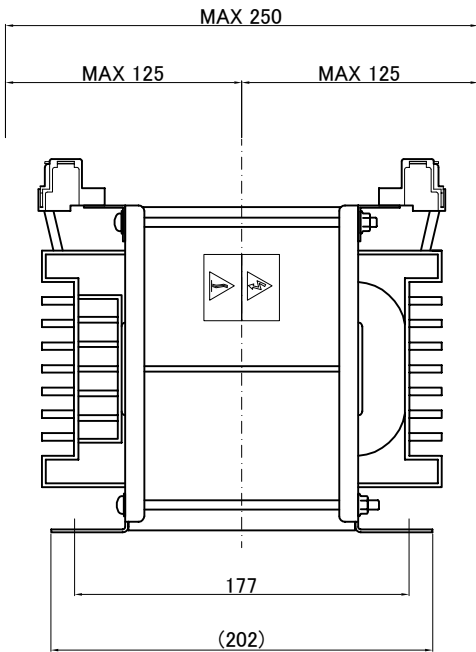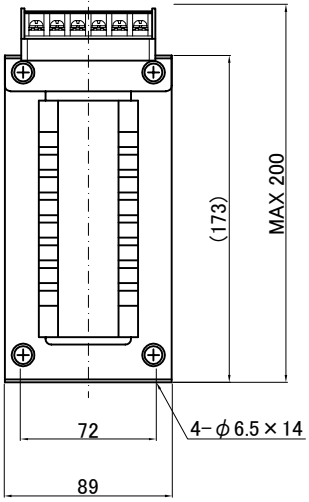

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	11.09.01	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	S.Murakami	承認 Approved	N.Marukai	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	BSW-1500A-62		
				図番 Dwg.No.	SOC1500Q62-V2			