


回路図
Circuit Diagram

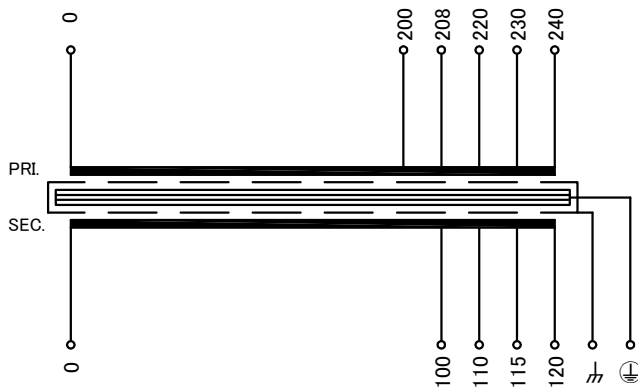

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	200	208	220	230	240
------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110	115	120	⏏	⏏
------	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS-40 6P M4 (1.2~1.8N・m)

SEC. FPS-40 5P M4 (1.2~1.8N・m)

⏏ FPS-40 1P M4 (1.2~1.8N・m)

⏏ TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)

仕様

Specification

定格 連続

Rating Cont.

容量 1kVA

Capacity

相数 1~

Phase

周波数 50/60Hz

Frequency

1次電圧 200/208/220/230/240V

Primary Volt.

2次電圧 100/110/115/120V

Secondary Volt.

2次電流 10/9.09/8.70/8.33A

Secondary Curr.

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

P-S AC 60Hz 4.2kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

トランス質量 16.5kg

Transformer Mass

絶縁種別 Class 180(H)

Insulation Class

定格周囲温度 40℃

Ambient Temp.

適用規格 UL5085-1, UL5085-2

Standard C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

ULファイルNo. E219074

UL File No.

EN, IECマーク

EN, IEC Mark




推奨保護装置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 10A

Sec. Circuit Breaker 10A

(IEC60947-2 or IEC60934)

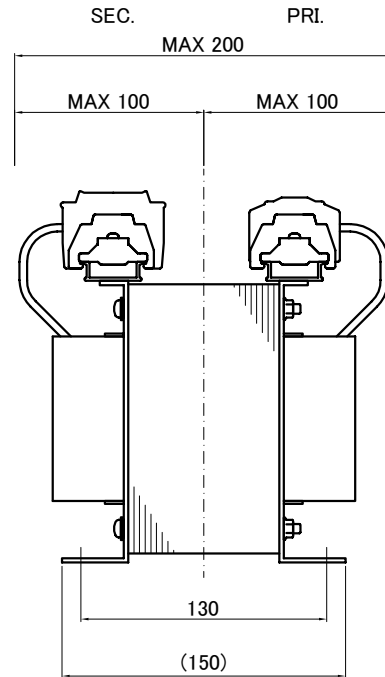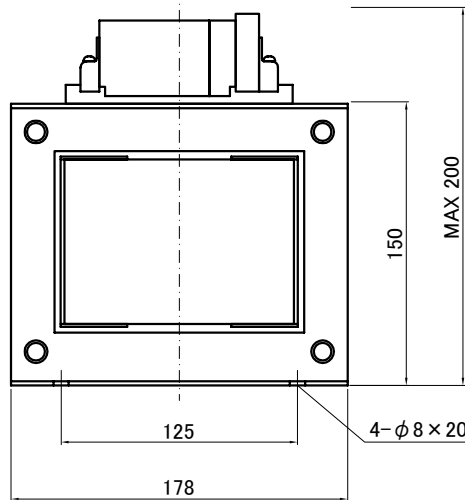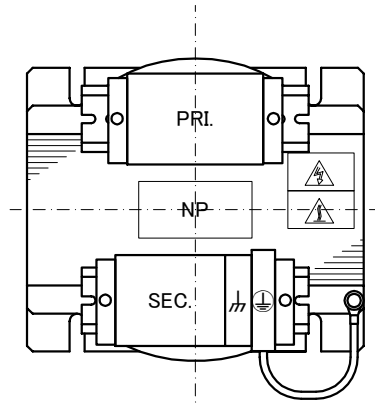

△



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.07.01

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

Dry Type Isolating Transformer

尺度 SCALE

N.Marukai

表面処理 FINISH

M.Fujitaka

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG. NO.

摘要 REMARKS

IEH1-A1000S-003

SIEH1A1000003

改訂 Ver.

1