


回路図
Circuit Diagram

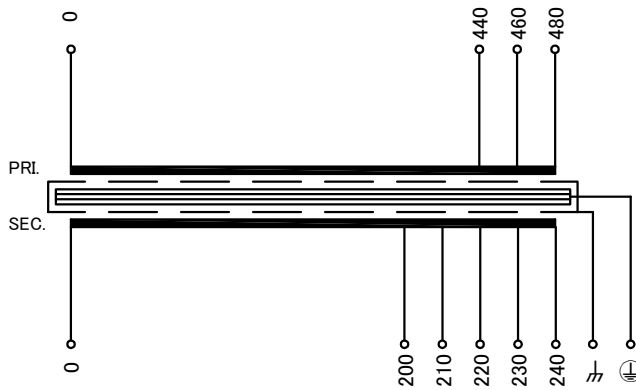

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	440	460	480
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	200	210	220	230	240	⌚	⌚
------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)
 PRI. FPS-20 4P M3.5(0.8~1.4N・m)
 SEC. FPS-20 6P M3.5(0.8~1.4N・m)
 ⌚ FPS-20 1P M3.5(0.8~1.4N・m)
 ⌚ TFE20 1P M3.5(1.0~1.3N・m)

仕様




Specification

定格	連続
Rating	Cont.
容量	300VA
Capacity	
相数	1~
Phase	周波数 50/60Hz
Frequency	
1次電圧	440/460/480V
Primary Volt.	
2次電圧	200/210/220/230/240V
Secondary Volt.	
2次電流	1.5/1.43/1.36/1.30/1.25A
Secondary Curr.	
絶縁抵抗	
Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC500V
絶縁耐圧	
Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
P-S	AC 60Hz 5.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
トランス質量	7.5kg
Transformer Mass	
絶縁種別	Class 130(B)
Insulation Class	
定格周囲温度	40℃
Ambient Temp.	
適用規格	UL5085-1, UL5085-2
Standard	C22.2
	EN61558-1, EN61558-2-4
	IEC61558-1, IEC61558-2-4
	BS EN IEC 63000
ULファイルNo.	E219074
UL File No.	
EN, IECマーク	Non short circuit proof
EN, IEC Mark	isolating transformer

推奨保護装置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 2A
 Sec. Circuit Breaker 2A
 (IEC60947-2 or IEC60934)

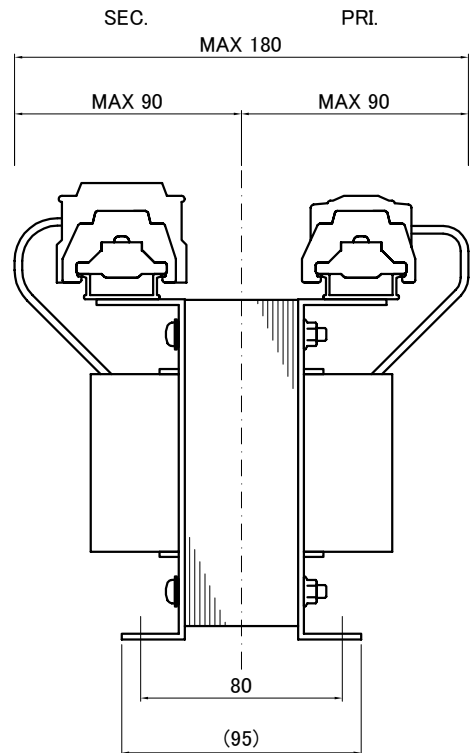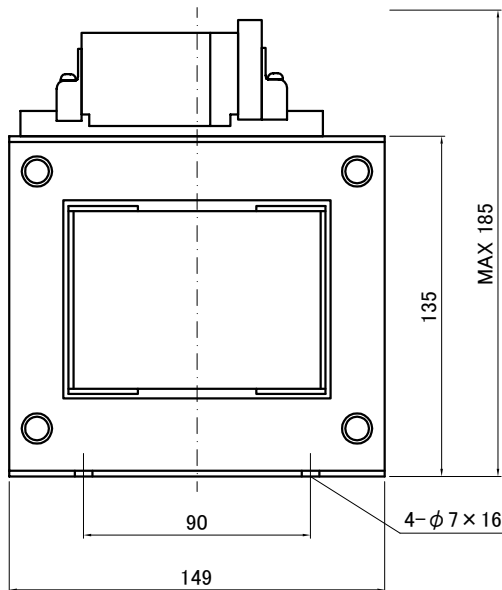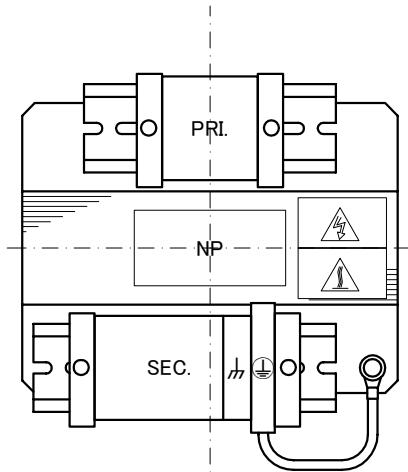

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

訂正者	訂正事項	訂正日	訂正記号	改訂	訂正事項	訂正日	訂正記号
変更				1	EN, IEC standard update, BS standard added	21.07.01	

IMAI ELECTRIC
 今井電機株式会社

設計 DESIGNED
 DATE 19.07.01
 DRAWN
 N.Marukai
 APPROVED
 M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
 Dry Type Isolating Transformer
 尺度 SCALE 単位 UNIT
 mm
 表面処理 FINISH
 型名 MODEL
 図番 DWG. NO.

概要 REMARKS
 IEB1-B0300S-953
 SIEB1B0300953
 改訂 Ver. 1