





訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Drawn
13.01.24	Rewrite drawing	M.Fujitaka	21.07.01	Rewrite drawing	N.Marukai
13.01.24	EN, IEC standard updated	M.Fujitaka	21.07.01	EN, IEC standard updated, BS standard added	N.Marukai
19.04.16	Corrected the ambient temperature value (25°C→40°C)	M.Fujitaka			

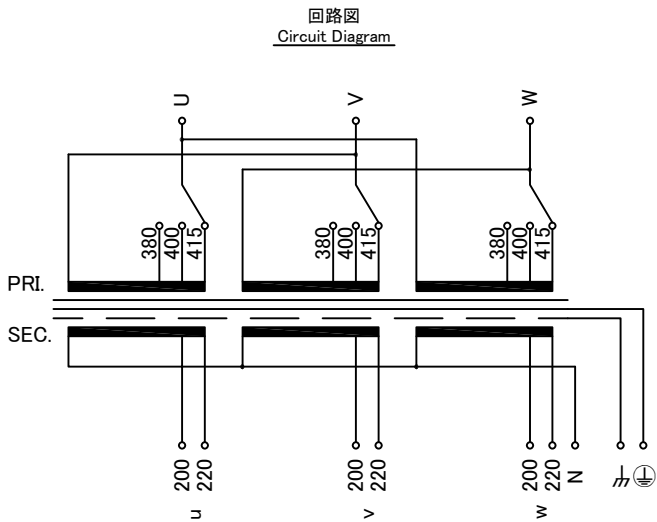


端子台配列 Terminal arrangement



端子台 Terminal（締付トルク Tightening Torque）
 PRI. PT-80 12P M5 (2.0～3.0N・m)
 SEC. PT-150 7P M8 (6.0～9.0N・m)
 接地 PT-150 2P M8 (6.0～9.0N・m)

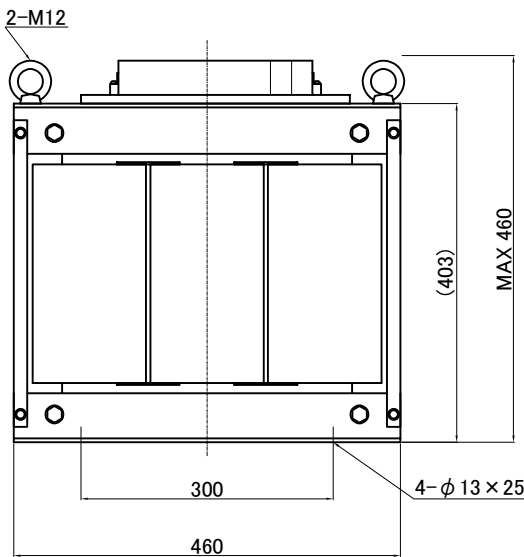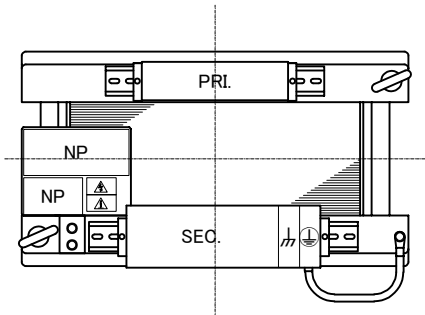

仕様 Specification	
定格 Rating	連続 Cont.
容量 Capacity	結線 Connection
相数 Phase	周波数 Frequency
1次電圧 Primary Volt.	2次電圧 Secondary Volt.
2次電流 Secondary Curr.	絶縁抵抗 Insulation Resistance
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
トランス質量 Transformer Mass	
絶縁種別 Insulation Class	
定格周囲温度 Ambient Temp.	
適用規格 Standard	
ULファイルNo. UL File No.	
EN, IECマーク EN, IEC Mark	
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	

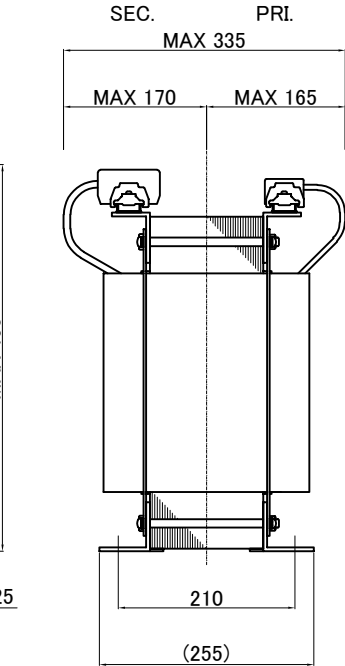

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

IMAI ELECTRIC	設計 DESIGNED DATE 13.01.24	品名 DESCRIPTION Dry type Isolating Transformer		概要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE 単位 UNIT mm	型名 MODEL 図番 DWG.NO.	
今井電機株式会社		表面処理 FINISH	SDYB0208S033	改訂 Ver. 4