



訂正番号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Drawn
13.01.24	13.01.24	Rewrite drawing	2	M.Fujitaka
13.01.24	13.01.24	EN, IEC standard updated	2	M.Fujitaka
19.04.16	19.04.16	Corrected the ambient temperature value (25°C→40°C)	3	M.Fujitaka
訂正番号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Drawn
1	21.07.01	EN, IEC standard updated, BS standard added	4	N.Marukai
2	21.07.01		4	N.Marukai


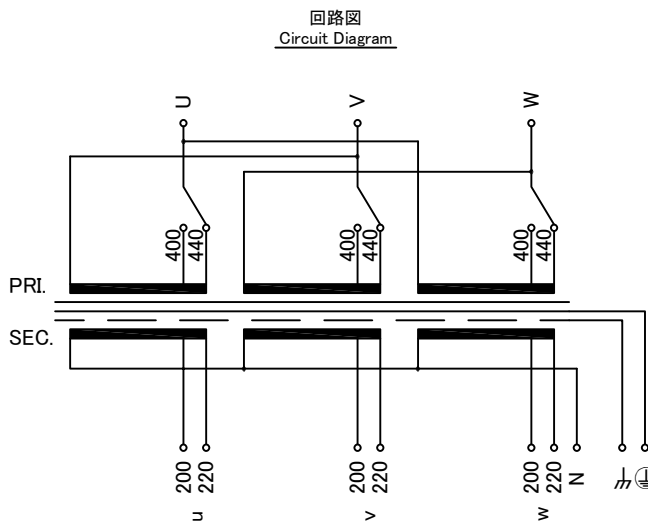


端子台配列 Terminal arrangement




端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-90 9P M6 (2.5~3.7N・m)
SEC. PT-150 7P M8 (6.0~9.0N・m)
 PT-150 2P M8 (6.0~9.0N・m)

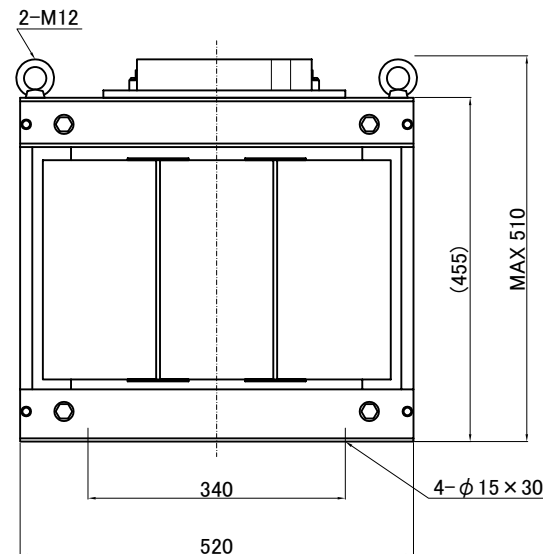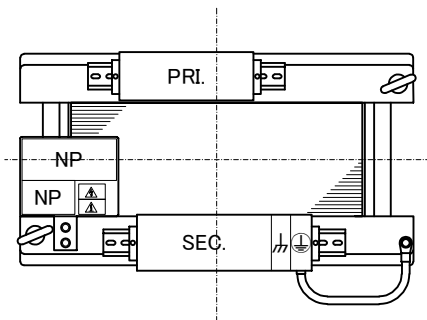

仕様 Specification	
定格 Rating	連続 Cont.
結線 Connection	Δ -
容量 Capacity	34.6 kVA
相数 Phase	3~
周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	400/440V
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V
2次電流 Secondary Curr.	100/90.8A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC500V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
P-S	AC 60Hz 5.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
トランス質量 Transformer Mass	230kg
絶縁種別 Insulation Class	Class 180(H)
定格周囲温度 Ambient Temp.	40°C
適用規格 Standard	UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000
ULファイルNo. UL File No.	E258403
EN, IECマーク EN, IEC Mark	Non short circuit proof isolating transformer
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	
Pri. Circuit Breaker	100A
Sec. Circuit Breaker	100A
	(IEC60947-2 or IEC60934)

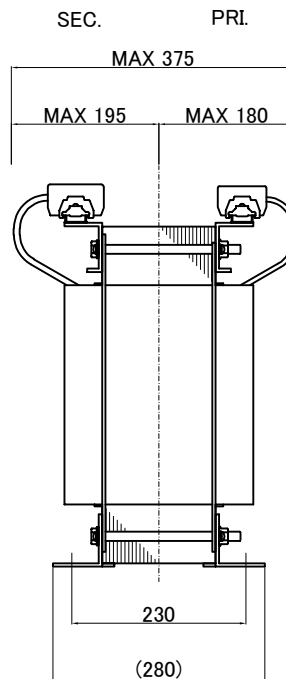

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
S.Murakami

品名 DESCRIPTION
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

型名
MODEL
IEH3-DYB0346S-393

SDYB0346S393

改訂
Ver. 4