



PRI.

440	U	460	480	PRI	440	V	460	480	440	W	460	480	N
-----	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---

SEC.

u	200	220	v	SEC	200	220	w	200	220	h	Ⓢ
---	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	---

PRI.	FPS(FP)-40	10P	M4	(1.2~1.8N・m)
SEC.	FPS(FP)-40	9P	M4	(1.2~1.8N・m)
	FPS(FP)-40	1P	M4	(1.2~1.8N・m)
	TFE40	1P	M4	(1.4~1.8N・m)

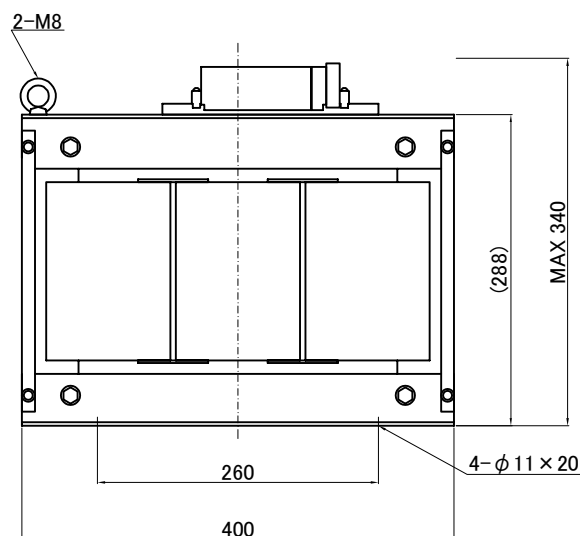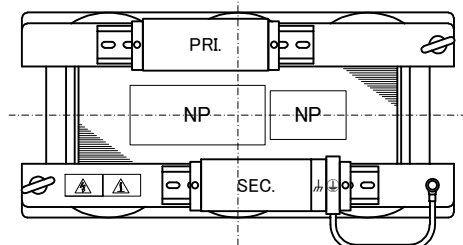

--	--

訂正記号	訂正日	訂正事項	改訂	訂正者	訂正記号	訂正日	訂正事項	改訂	訂正者
Rev. No.	Date	Content	Ver.	Designated	Rev. No.	Date	Content	Ver.	Designated
①	13.01.31	Rewrite drawing	2	N.Marukai	③	19.04.16	Corrected the ambient temperature value(25℃→40℃)	4	N.Marukai
②	16.04.20	EN, IEC standard updated	2	N.Marukai		21.07.01	Rewrite drawing	5	N.Marukai
		Additional Terminal(FPS-40)	3	N.Marukai	④	21.07.01	EN, IEC standard updated, BS standard added	5	N.Marukai



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.31

DRAWN
M.Fujitaka

APPROVED
S Murakami

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型名 MODEL
----------	---------------	-------------

表面处理 FINISH	図 番
-------------	-----

	DWG.Nr.
--	---------

摘要	REMARKS
----	---------

[illegible]

IEH3-Y

--	--

摘要 REMARKS

IEH3-YDB6930S-093	
	30 30

SYDB6930S093	改訂 Ver.	5
--------------	------------	---