


回路図
Circuit Diagram

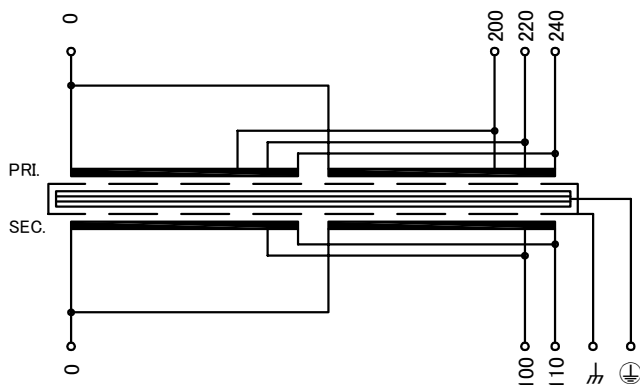

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	200	220	240
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110	⌚	⌚
------	---	---	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-150 4P M8 (6.0~9.0N・m)

SEC. PT-150 3P M8 (6.0~9.0N・m)

⌚⌚ PT-150 2P M8 (6.0~9.0N・m)

仕様

Specification

定格 連続

Rating Cont.

容量 10kVA

Capacity 10kVA

相数 1~

Phase 1~

周波数

Frequency

50/60Hz

1次電圧 200/220/240V

Primary Volt. 200/220/240V

2次電圧 100/110V

Secondary Volt. 100/110V

2次電流 100/90.9A

Secondary Curr. 100/90.9A

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

P-S AC 60Hz 4.2kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

トランス質量

Transformer Mass

95kg

絶縁種別

Insulation Class

Class 180(H)

定格周囲温度

Ambient Temp.

40°C

適用規格

Standard

UL5085-1, UL5085-2

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

ULファイルNo.

UL File No.

E219074

EN, IECマーク

EN, IEC Mark

Non short circuit proof

isolating transformer





推奨保護装置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 75A

Sec. Circuit Breaker 100A

(IEC60947-2 or IEC60934)

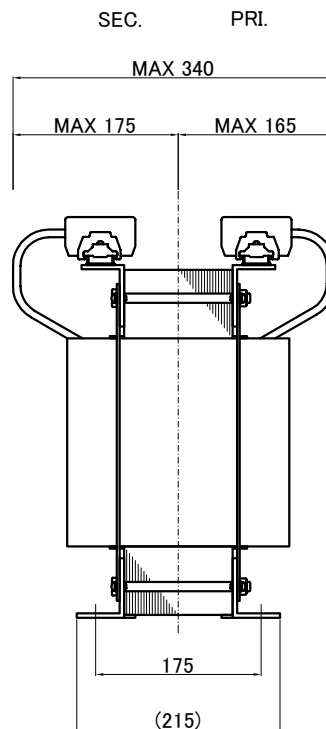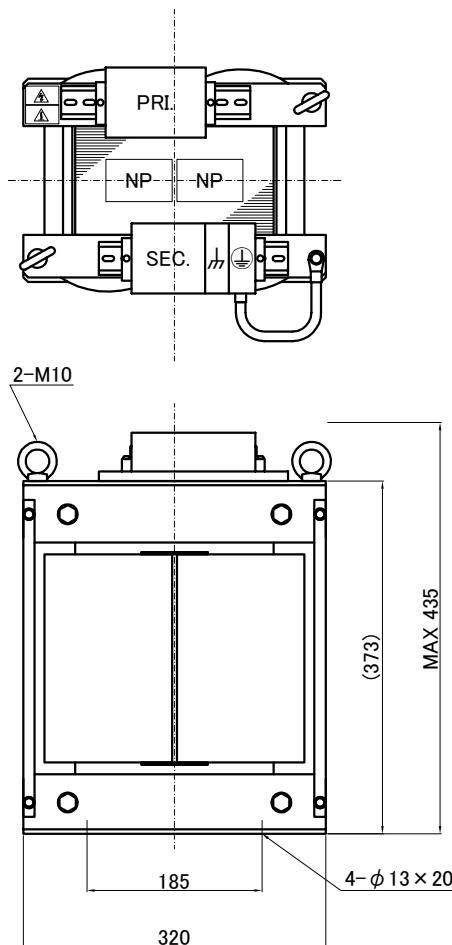

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.07.01

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

Dry Type Isolating Transformer

尺度 SCALE

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

図番

型名

MODEL

図番

DWG. NO.

摘要 REMARKS

Dry Type Isolating Transformer

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

図番

IUH1-A010S-953

SIUH1A010953

改訂

Ver.

1

