

Circuit Diagram



定 格

2011年

相 数	用 波 数
-----	-------

一次電圧 R200/F220V

二次電圧 R400/E440V

Secondary Curr.	28.9A
-----------------	-------

Stage	Issue
絶縁抵抗	

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric Withstand Volt.

D S S F AC 60U- 40U-V / 1min

~~Standard JEC-2200-2014~~


JEM 1310-2001

端子台 Terminals

050 BT 00 00 MS 結付 | 日付 05 05 01





(1999-01-10 柳川 1825-4 ON 11)

端子台配列 Terminals Arrangement



電源側お客様配線(出荷時200V配線)

負荷側お客様配線

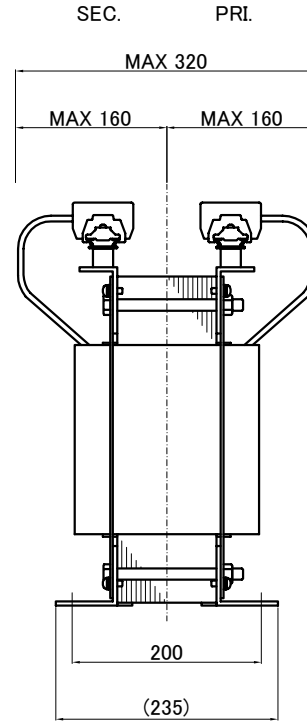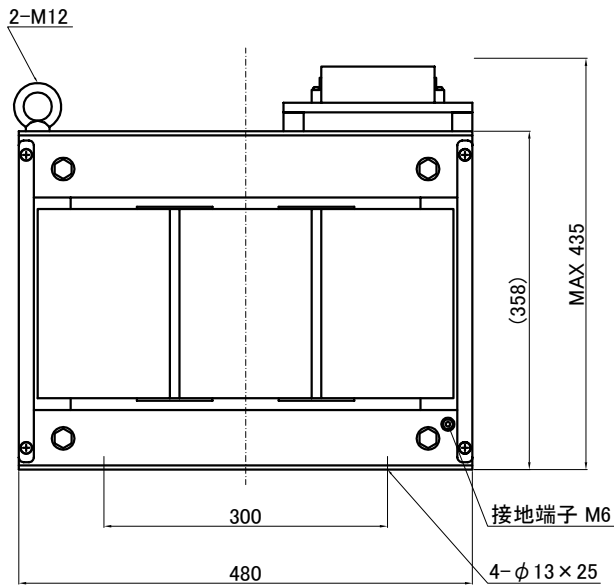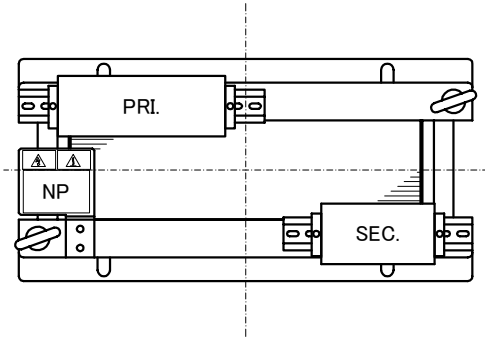

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

DATE 22 11 09

DRAWN

M. Fujitaka

APPROVED

三相乾式複卷變壓器

Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	单位 UNIT

	mm
mm	mm

表面处理 FINISH

型 号

MODEL

圖 番

1000

NT3-D020-24

SN3D020K2400

改訂	Ver
----	-----