





Circuit Diagram



100M Ω Min. at DC1000V

PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(200,220)
(TX200 6P M10 締付トルク 15~20N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

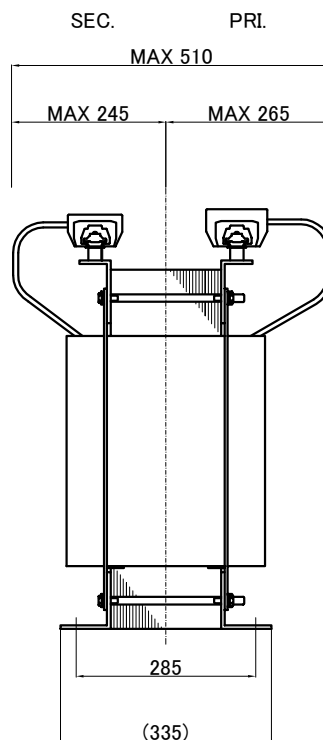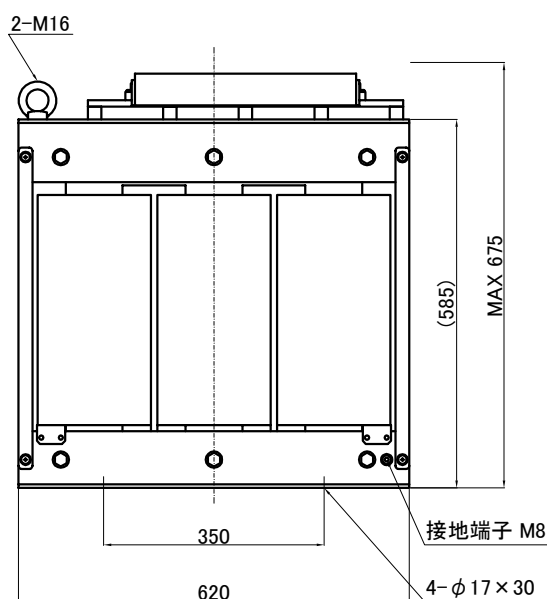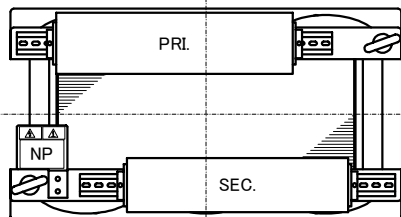

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

[illegible]

IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 22.11.09
DRAWN
M.Fujitaka
APPROVED
N.Marukai

品名 DESCRIPTION	
三相乾式複卷變壓器 Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT
	mm
表面處理 FINISH	

型 名	MODEL
図 番	DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D080-25

SN3D080K2500

改訂
Ver.