

### Circuit Diagram



Standard JEC-2200-2014  
JEM 1310-2001

(TX200 9P M10 締付トルク 15~20N・m)  
SEC. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(u,v,w)  
(TX300 3P M10 締付トルク 15~20N・m)  
PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(200,220)  
(TX200 6P M10 締付トルク 15~20N・m)

PRI.

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

↑                      ↑                      ↑

電源側お客様配線




↓                      ↓                      ↓

負荷側お客様配線(出荷時200V配線)

SEC.

|   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |
|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|
| u | 200 | 220 | u | 200 | 220 | v | 200 | 220 | v | 200 | 220 | w | 200 | 220 | w |
|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|

SEC.                      PRI.

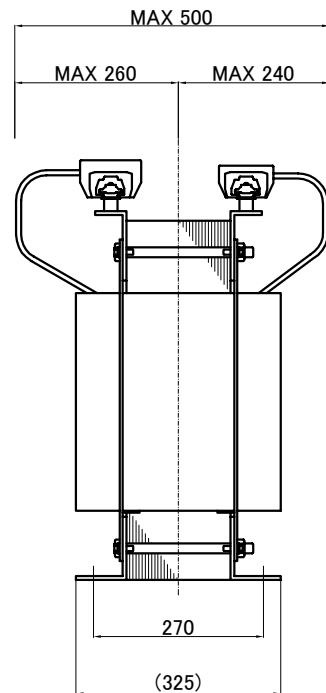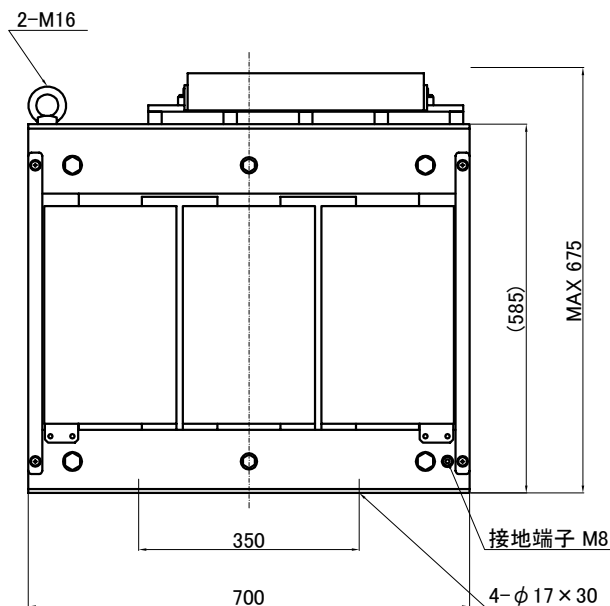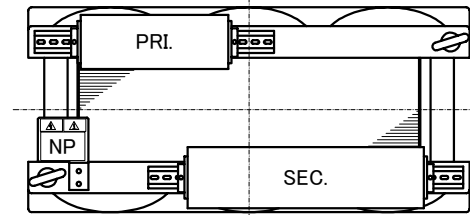

( )内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。  
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

[illegible]

今井電機株式会社

|               |
|---------------|
| 設計 DESIGNED   |
| DATE 22.11.09 |
| DRAWN         |
| M.Fujitaka    |
| APPROVED      |
| N.Marukai     |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 品名 DESCRIPTION                 |         |
| 三相乾式複卷變壓器                      |         |
| Dry type Isolating Transformer |         |
| 尺度 SCALE                       | 單位 UNIT |
|                                | mm      |
| 表面處理 FINISH                    |         |

|     |        |
|-----|--------|
| 型 名 | MODEL  |
| 図 番 | DWG NO |

|              |         |
|--------------|---------|
| 摘要           | REMARKS |
| NT3-Y0100-42 |         |

SN3Y100K4200

改訂  
Ver.