

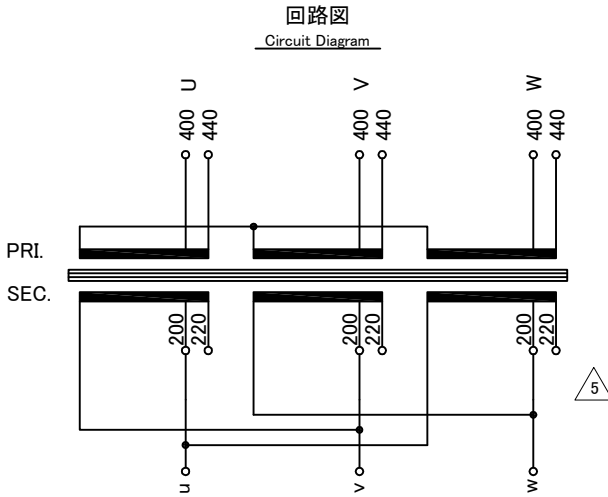


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	変番 Ver.
1	16.04.26	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	N.Marukai	V3
2	16.04.26	質量訂正(240→225)	M.Fujitaka	V2
3	17.04.25	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	N.Marukai	V4
4	17.04.25	2次電流表記変更(118→130)	N.Marukai	V4
5	17.04.25	△結線 出荷時端子線配線変更(220V→200V)	N.Marukai	V4

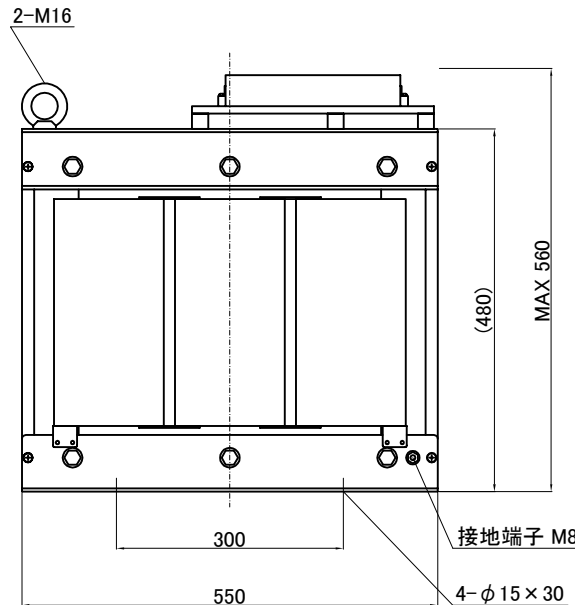


仕様 Specification	
定格 Rating	Cont. 結線 人-△
容量 Capacity	45kVA
相数 Phase	3φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	130A
耐熱クラス Class	H
質量 Mass	225kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	
JEC-2200-2014	
JEM 1310-2001	

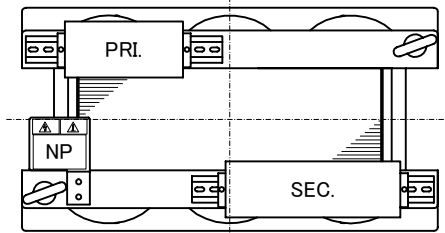


端子台 Terminals

PRI. PT-150 6P M8 締付トルク 9.0N・m
SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 9.0N・m


端子台配列 Terminals Arrangement



↑
電源側お客様配線



↑
負荷側お客様配線(出荷時200V配線)

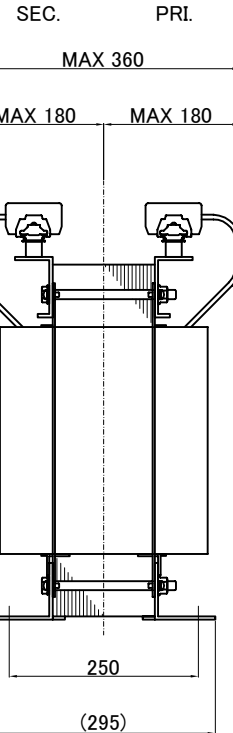

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	11.09.14	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	S.Murakami	承認 Approved	N.Marukai	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	NT3-Y045-42		
				図番 Dwg.No.	S3GY045Q42-V4			