


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------|
| 訂正事項 Content | 訂正者 Designed | 訂正日 Date | 訂正記号 Rev. No. | 変番 Ver. | 訂正事項 Content | 訂正者 Designed | 訂正日 Date | 訂正記号 Rev. No. | 変番 Ver. | 訂正事項 Content | 訂正者 Designed | 訂正日 Date | 訂正記号 Rev. No. | 変番 Ver. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

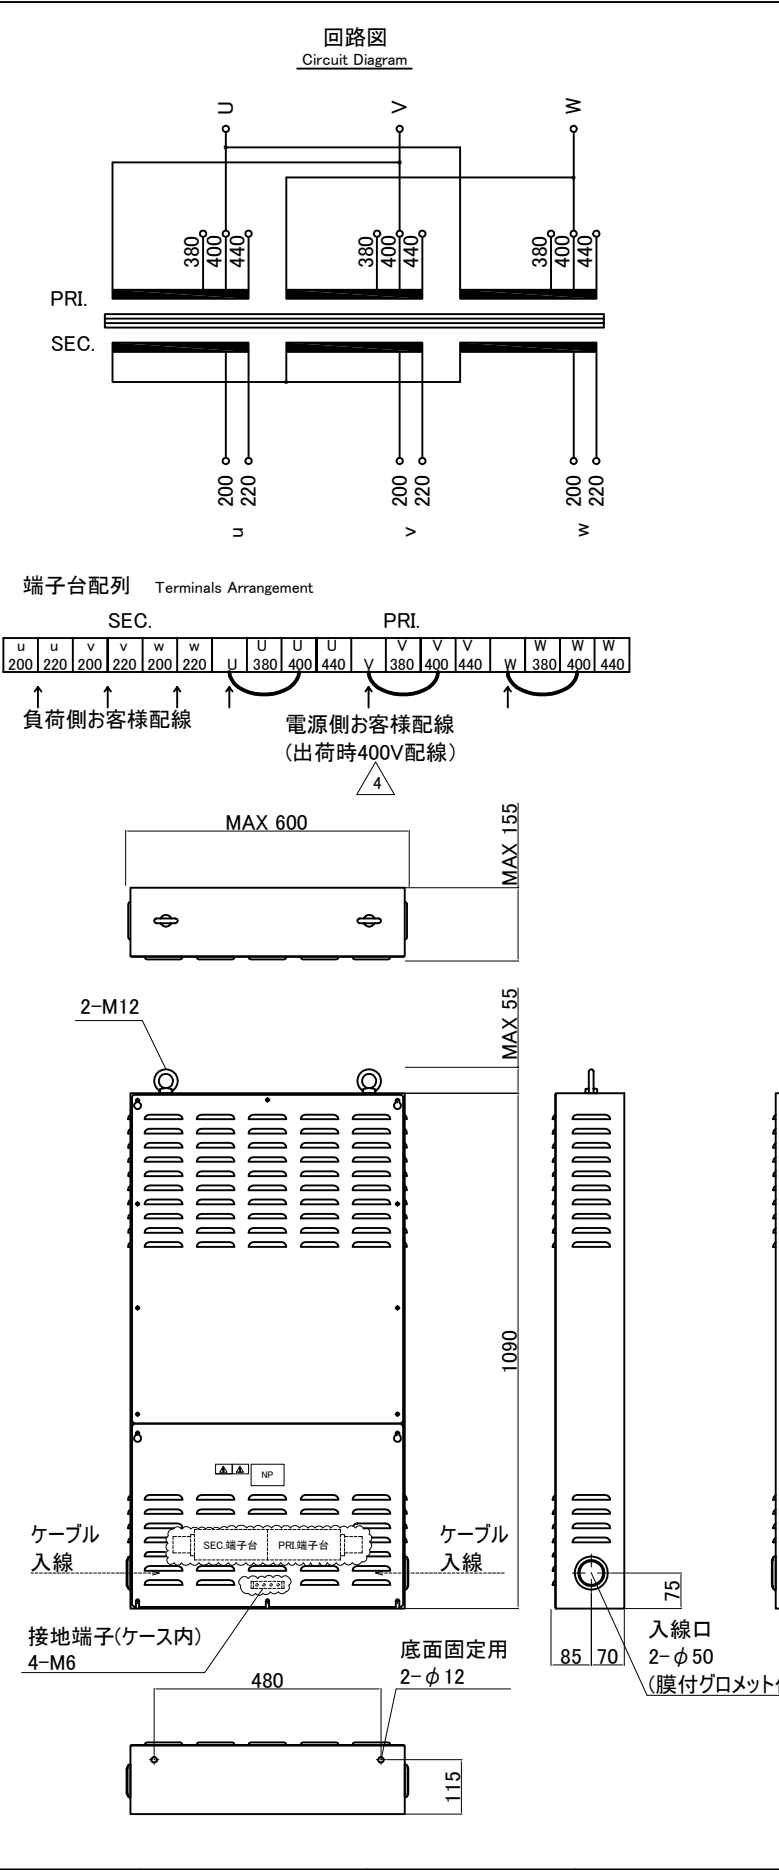

仕様 Specification

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| 定格 Rating | 容 量 Capacity | 結 線 Connection | △-人 |
| 相 数 Phase | 20kVA | 周 波 数 Frequency | 50/60Hz |
| 一次電圧 Primary Volt. | F380/R400/F440V | 二次電圧 Secondary Volt. | R200/F220V △2 |
| 二次電流 Secondary Curr. | 57.7A | 耐熱クラス Class | H △3 |
| 質量(ケース含む) Mass | 190kg | 絶縁抵抗 Insulation Resistance | P-E P-S S-E |
| | | | 100MΩ Min. at DC1000V |
| | | 絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt. | P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min. |
| | | S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min. | |
| 準拠規格 Standard | JEC-2200-2014 | | JEM 1310-2001 △1 |

端子台 Terminals
 PRI. PT-90 12P M6 締付トルク 3.7N・m
 SEC. PT-90 6P M6 締付トルク 3.7N・m

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|---|----------|---|--|-------------|--|------------|--|
| IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN | 設計 Designed Date 12.05.24 | | 品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer | | 材料 Material | | 表面処理 Finish | | 摘要 Remarks | |
| | 作図 Designed N.Marukai | 承認 Approved S.Murakami | 単位 Unit mm | 尺度 Scale | 型 名 Model PET3-D020P-32 | | | | | |
| | 今井電機株式会社 | | | | | | | | | |