


訂正者 Designed	
改番 Ver.	
訂正事項 Content	
訂正日 Date	
訂正記号 Rev. No.	
訂正者 Designed	
改番 Ver.	N.Marukai
訂正事項 Content	2次電流量記変更(26.2→28.9)
訂正日 Date	17.08.21
訂正記号 Rev. No.	3
訂正者 Designed	N.Marukai
改番 Ver.	V2
訂正事項 Content	△結線 出荷渡し線配線変更(220V→200V)
訂正日 Date	17.08.21
訂正記号 Rev. No.	4
訂正者 Designed	N.Marukai
改番 Ver.	V2
訂正事項 Content	規格改正に伴い西層変更(1995→2014)
訂正日 Date	17.08.21
訂正記号 Rev. No.	1
訂正者 Designed	N.Marukai
改番 Ver.	V2
訂正事項 Content	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)
訂正日 Date	17.08.21
訂正記号 Rev. No.	2

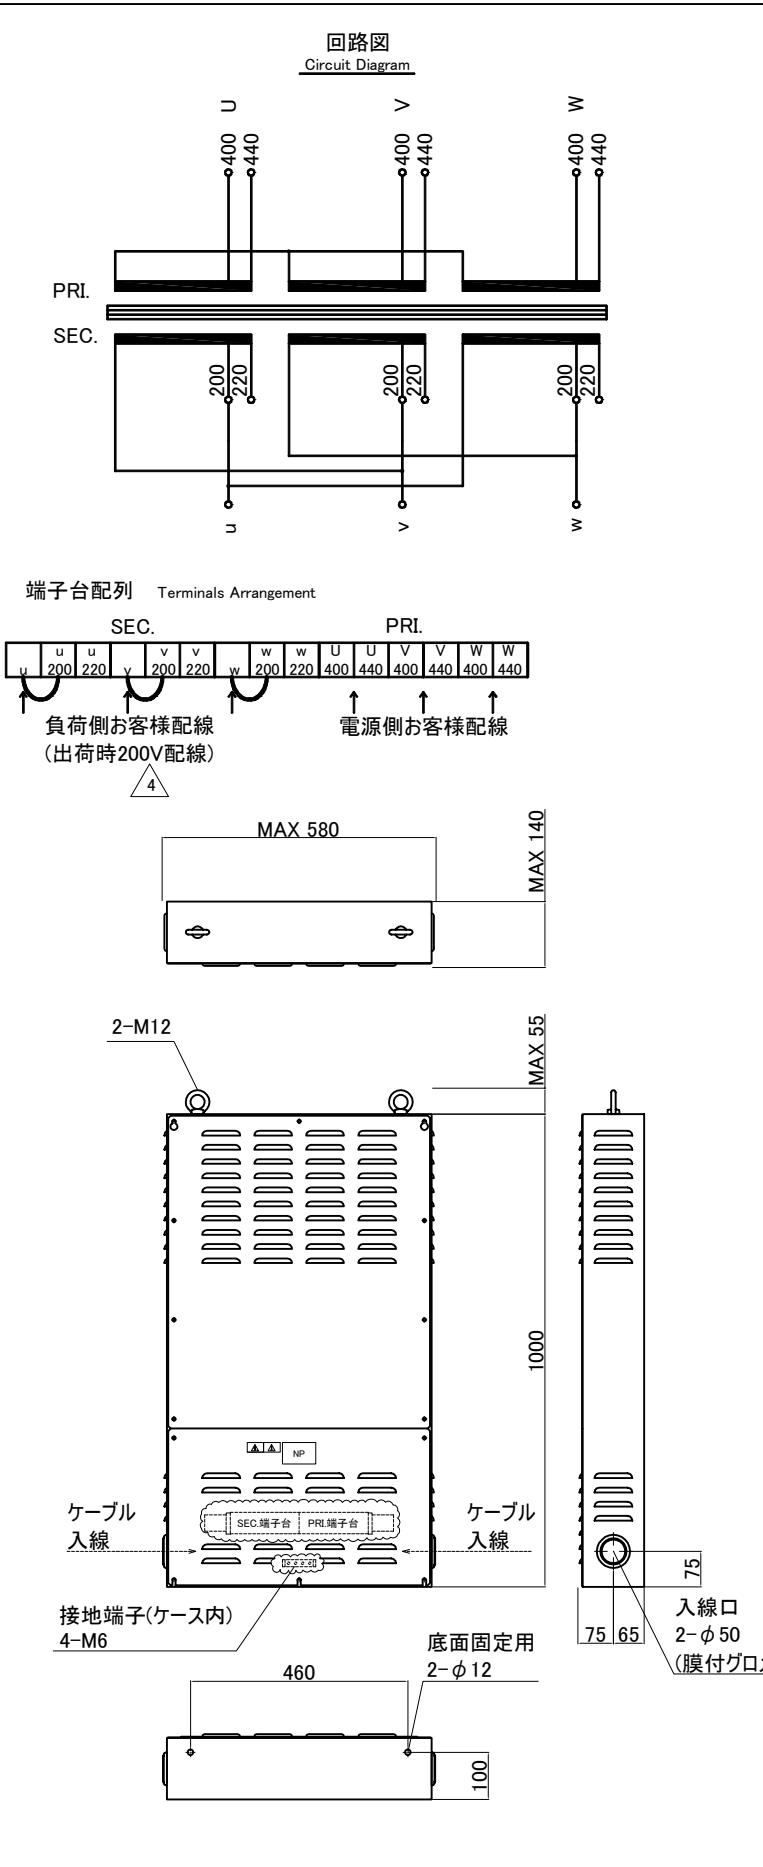

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	人-△
容 量 Capacity	10kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V		2
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		3
二次電流 Secondary Curr.	28.9A		
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	130kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E	100M Ω Min. at DC1000V
-------------	-------------------------------

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JEC-2200-2014	1
JEM 1310-2001	

端子台 Terminals
PRI. PT-40 6P M4 締付トルク 1.8N・m
SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 12.05.24	品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面处理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed N.Marukai	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model PET3-Y010P-42
	今井電機株式会社				図 番 Dwg.No. SPET3Y010P42-V2