


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.			
変番 Ver.		変番 Ver.	V2	N.Marukai		変番 Ver.	V2	N.Marukai		変番 Ver.	V2	N.Marukai		変番 Ver.	V2	N.Marukai		変番 Ver.	V2	N.Marukai		変番 Ver.	V2	N.Marukai	
			2次電流表記変更(39.4→43.3)	17.08.21		3		N.Marukai		2次電流表記変更(39.4→43.3)		17.08.21		4		N.Marukai		2次電流表記変更(39.4→43.3)		17.08.21					
			△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21		4		N.Marukai		△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)		17.08.21				N.Marukai		△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)		17.08.21					
			規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	17.08.21		1		N.Marukai		規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)		17.08.21				N.Marukai		規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)		17.08.21					
			定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21		2		N.Marukai		定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)		17.08.21				N.Marukai		定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)		17.08.21					

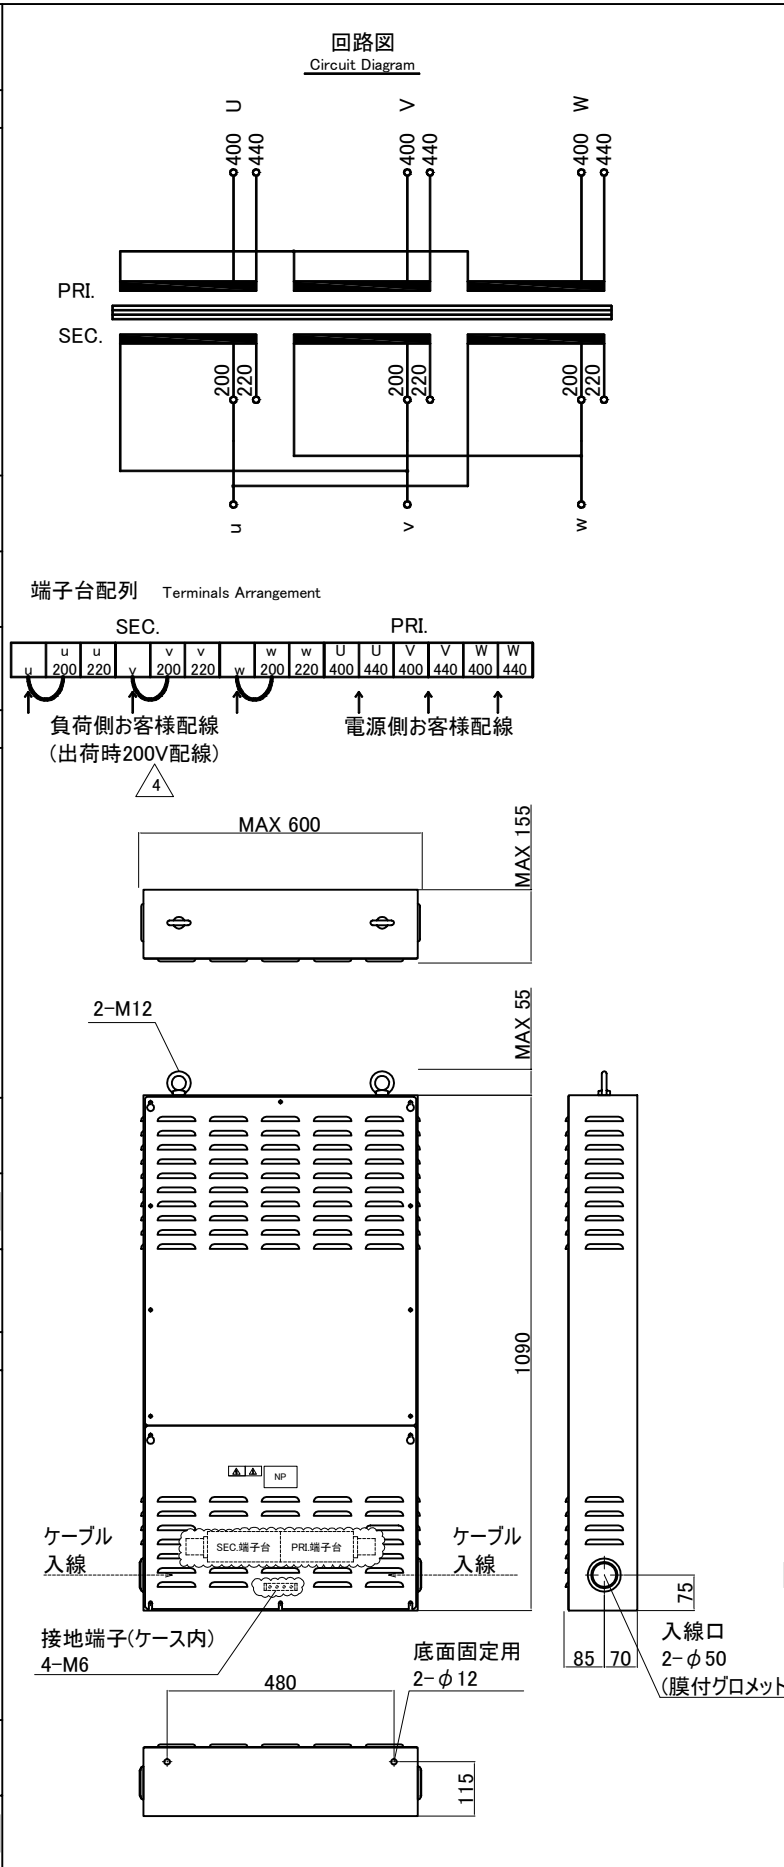

**仕様**  
Specification

**定格** Cont. **結線** 人-△  
Rating Connection

**容量** 15kVA  
Capacity

**相数** 3φ **周波数** 50/60Hz  
Phase Frequency

**一次電圧** R400/F440V  
Primary Volt.

**二次電圧** R200/F220V  
Secondary Volt. △2

**二次電流** 43.3A  
Secondary Curr. △3

**耐熱クラス** H **質量(ケース含む)** 150kg  
Class Mass

**絶縁抵抗**  
Insulation Resistance  
P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

**絶縁耐圧**  
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

**準拠規格** JEC-2200-2014  
Standard JEM 1310-2001 △1

**端子台** Terminals

PRI. PT-80 6P M5 締付トルク 3.0N・m

SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	12.05.24	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	PET3-Y015P-42		
				図番 Dwg.No.	SPET3Y015P42-V2			