
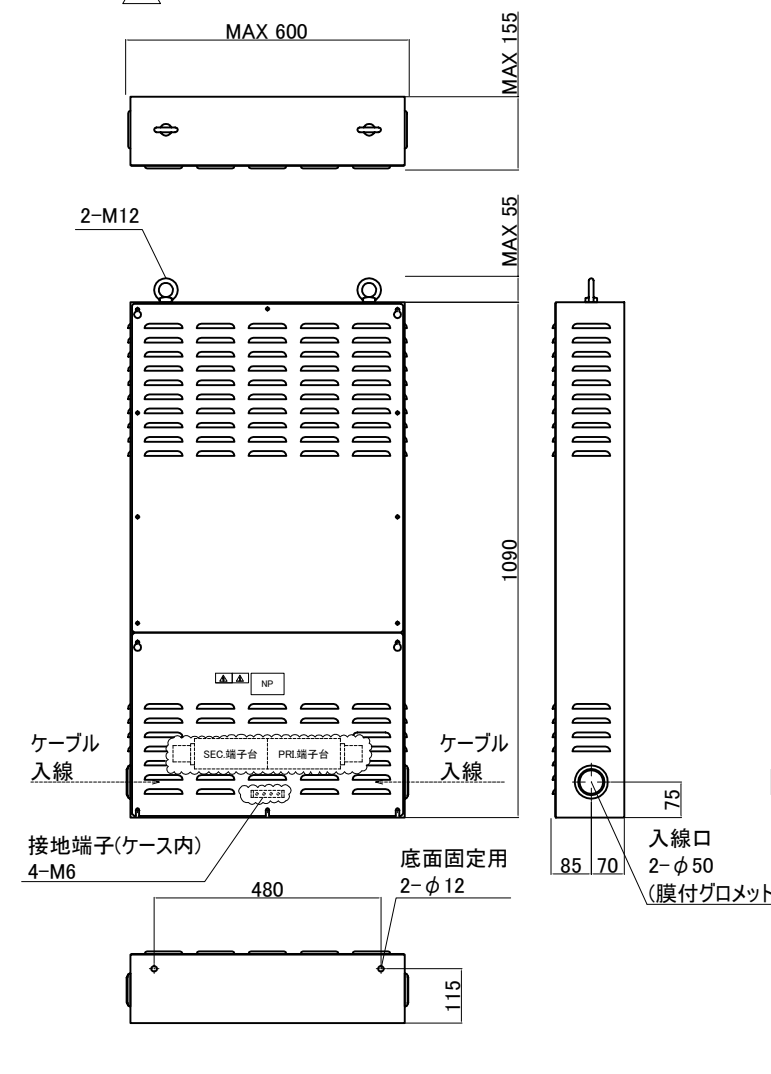
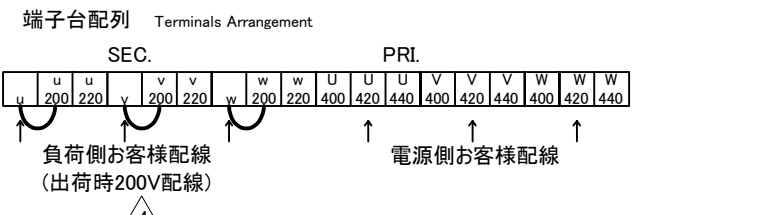


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.								改番 Ver.	V2	N.Marukai	訂正事項 Content				
									V2	N.Marukai	2次電流表記変更(39.4→43.3)	訂正日 Date	17.08.21	訂正記号 Rev. No.	3
									V2	N.Marukai	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	訂正日 Date	17.08.21	訂正記号 Rev. No.	4
									V2	N.Marukai	規格改正に伴い西層変更(1995→2014)	訂正日 Date	17.08.21	訂正記号 Rev. No.	1
									V2	N.Marukai	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	訂正日 Date	17.08.21	訂正記号 Rev. No.	2

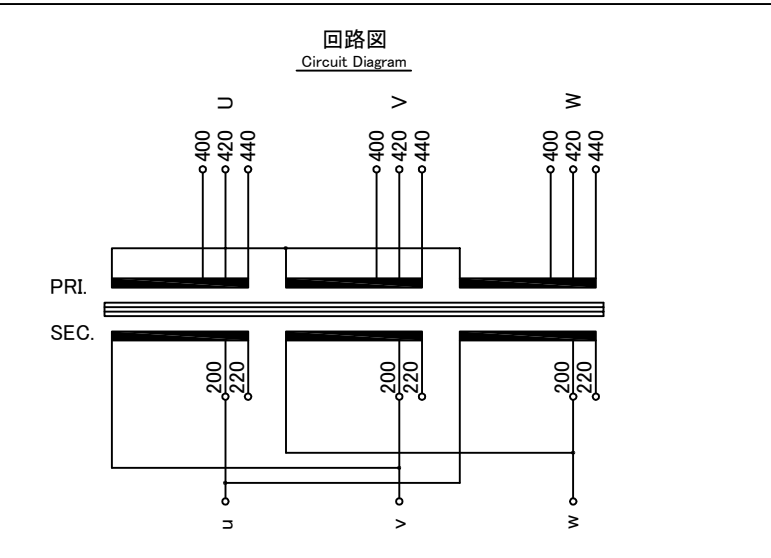

### 仕様 Specification

定格 Rating	容量 Capacity	結線 Connection	人-△
3φ	15kVA	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V <span style="float: right;">△2</span>
二次電流 Secondary Curr.	43.3A <span style="float: right;">△3</span>	耐熱クラス Class	H
絶縁抵抗 Insulation Resistance	質量(ケース含む) Mass	150kg	
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S		AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 <span style="float: right;">△1</span> JEM 1310-2001		

端子台 Terminals  
 PRI. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m  
 SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N・m

<b>IMAI</b> ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	12.05.24	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	PET3-Y015P-52		
				図番 Dwg.No.	SPET3Y015P52-V2			