
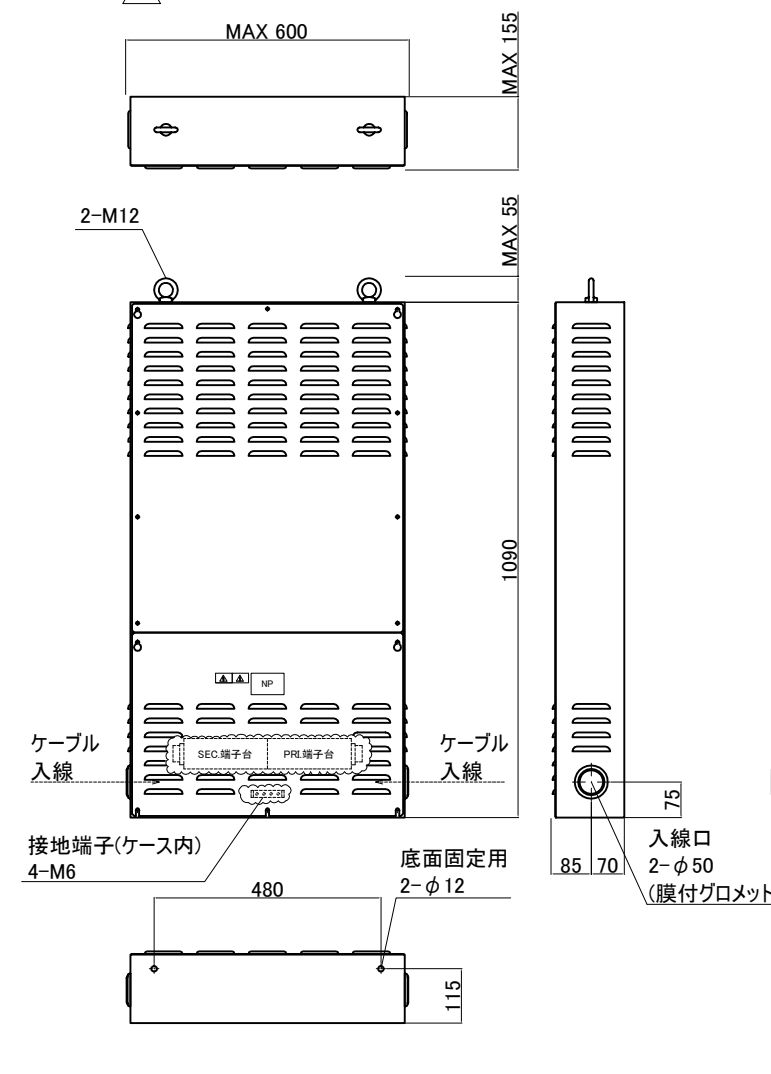
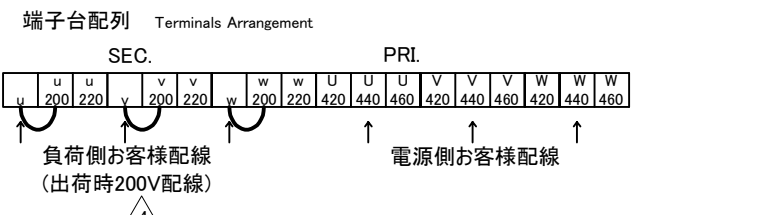


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.								改番 Ver.	V2	訂正事項 Content	2次電流表記変更(52.5→57.7)	訂正日 Date	17.08.21	訂正記号 Rev. No.	3
								改番 Ver.	V2	訂正事項 Content	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	訂正日 Date	17.08.21	訂正記号 Rev. No.	4
								訂正者 Designed	N.Marukai						
								訂正者 Designed	N.Marukai						
								改番 Ver.	V2	訂正事項 Content	規格改正に伴い西層変更(1995→2014)	訂正日 Date	17.08.21	訂正記号 Rev. No.	1
								改番 Ver.	V2	訂正事項 Content	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	訂正日 Date	17.08.21	訂正記号 Rev. No.	2

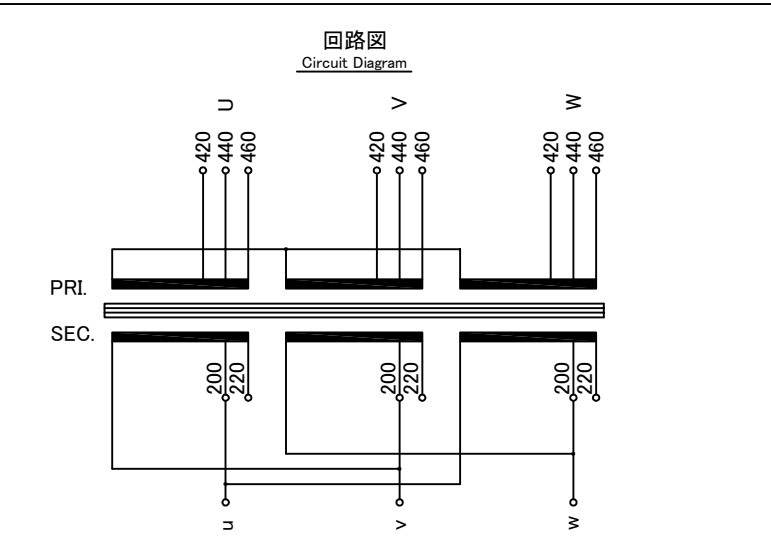

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont. 結線 Connection 人-△
容量 Capacity	20kVA
相数 Phase	3φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	57.7A
耐熱クラス Class	H
質量(ケース含む) Mass	190kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	
JEC-2200-2014	
JEM 1310-2001	

端子台 Terminals  
 PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N・m  
 SEC. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	12.05.24	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	型名 Model	PET3-Y020P-72		図番 Dwg.No.	SPET3Y020P72-V2			
今井電機株式会社								