
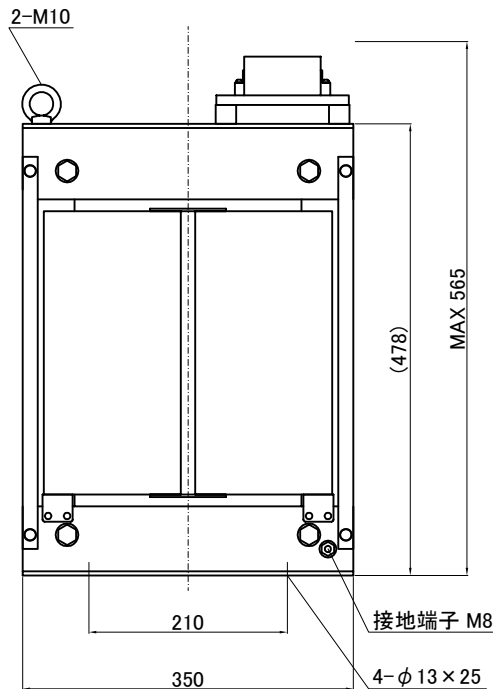
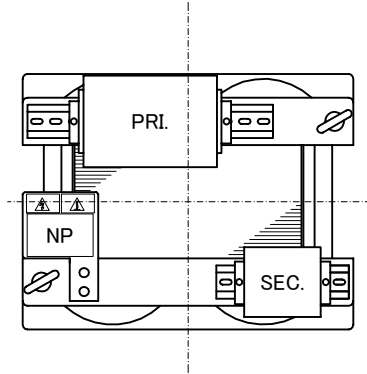


訂正記号	訂正日	訂正事項	変更	訂正者	訂正記号	訂正日	訂正事項	変更	訂正者
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N.Marukai	3	17.04.13	2次電流表記変更(114→125)	V3	N.Marukai
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V3	N.Marukai					

IMAI
ELECTRIC
CO., LTD.
JAPAN

設計 Date 14.03.05	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed N.Marukai	承認 Approved M.Fujitaka	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model TBL-025-12
今井電機株式会社				図番 Dwg.No. STBL025Q12-V3

回路図
Circuit Diagram

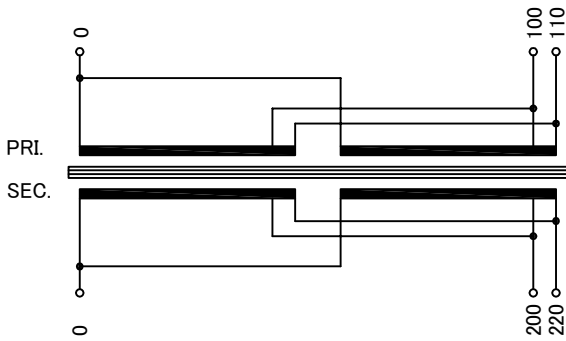

接地端子 M8

4-φ13×25


仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency
Cont.	25kVA	1φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	125A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	125kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard JEC-2200-2014 JEM 1310-2001			

端子台
Terminals

PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 14.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement



SEC. PRI.

