


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変更 Ver.	訂正者 Designed	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N.Marukai	2次電流表記変更(68.2→75)	17.04.13	3	N.Marukai	V3
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V3	N.Marukai					

回路図
Circuit Diagram

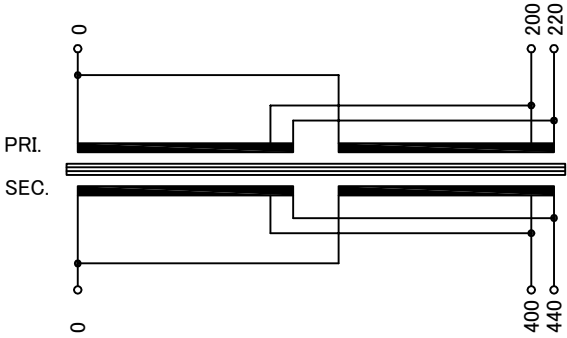

PRI.
SEC.

端子台配列
Terminals Arrangement


PRI.

P	0	200	220
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	400	440
---	---	-----	-----

MAX 380
MAX 190 MAX 190

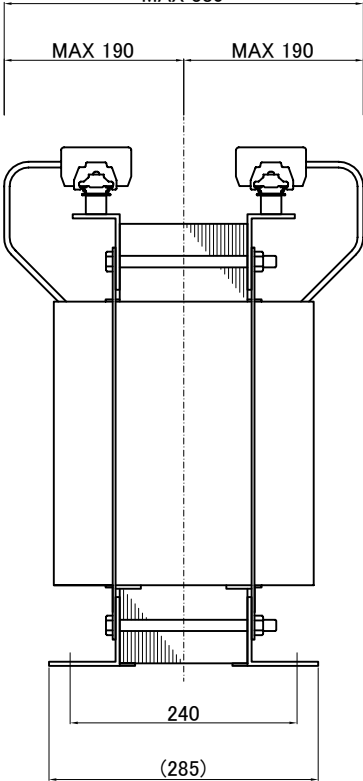

MAX 565
(478)
210
350
接地端子 M8
4-φ13×25

仕様
Specification

定格
Rating

容量
Capacity

相数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

耐熱クラス
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JEC-2200-2014
JEM 1310-2001

端子台
Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m

SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement


PRI.

P	0	200	220
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	400	440
---	---	-----	-----

MAX 380
MAX 190 MAX 190

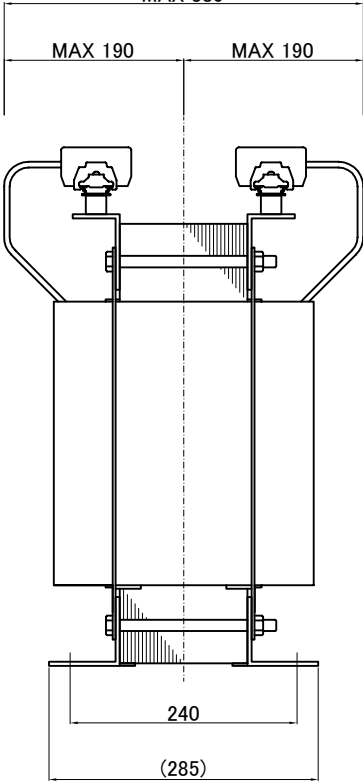

MAX 565
(478)
210
350
接地端子 M8
4-φ13×25

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date	14.03.06		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model	TBL-030-24
	M.Fujitaka	N.Marukai	mm		図番 Dwg.No.	STBL030Q24-V3
今井電機株式会社						