


訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V3	2次電流表記変更(182→200)	17.04.13	3
					N.Marukai	V2	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	16.06.14	1
					N.Marukai	V3	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.04.13	2

回路図
Circuit Diagram

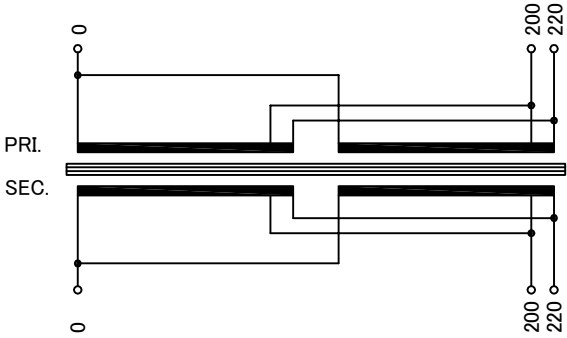

仕様
Specification

定 格 Rating	容 量 Capacity	容 量 Capacity	40kVA
相 数 Phase	1 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	200A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	185kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JEC-2200-2014
JEM 1310-2001

端子台
Terminals

PRI. PT-200 3P M10 締付トルク 14.7N・m

SEC. PT-200 3P M10 締付トルク 14.7N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	200	220
---	---	-----	-----


SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----


SEC. PRI.

MAX 420

MAX 220 MAX 200

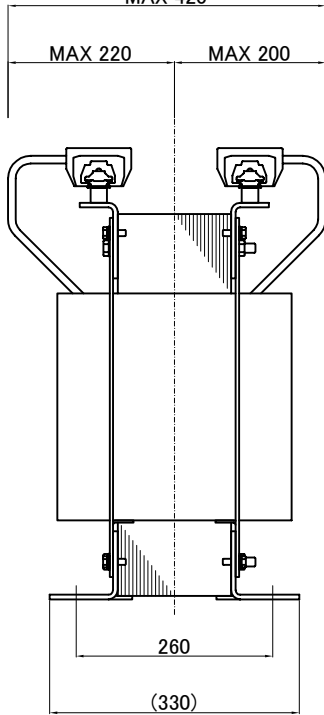

2-M12

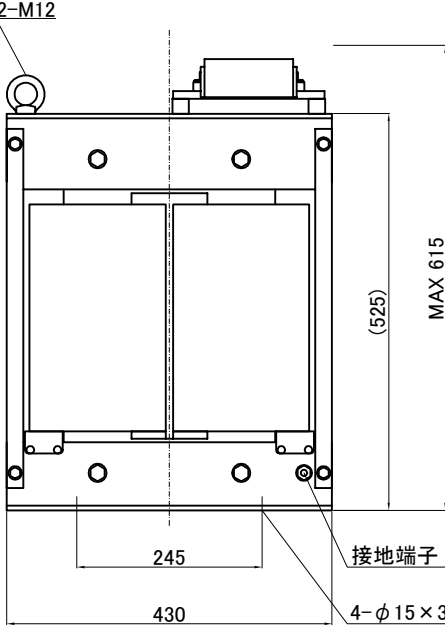

MAX 615

(525)

245

430

接地端子 M10

4-φ15×30

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 14.02.04		品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面处理 Finish		摘要 Remarks	
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model		TBL-040-22			
					図 番 Dwg.No.		STBL040Q22-V3			
	今井電機株式会社									