


訂正記号	訂正日	訂正事項	変更	訂正者	訂正記号	訂正日	訂正事項	変更	訂正者
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N.Marukai	3	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V3	N.Marukai
2	16.06.14	寸法誤記訂正(220→200、200→220)	V2	N.Marukai	4	17.04.13	2次電流表記変更(90.9→100)	V3	N.Marukai

回路図
Circuit Diagram

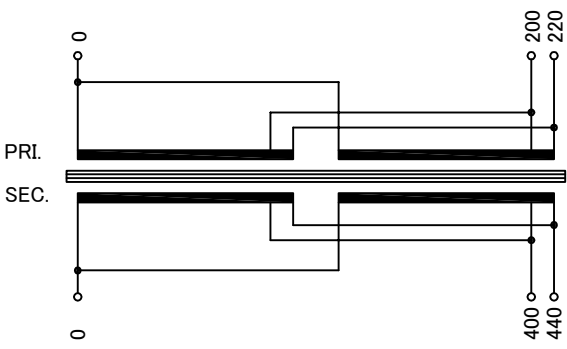

仕様
Specification

定 格	Cont.
容 量	40kVA
相 数	1φ
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	R200/F220V
二次電圧	R400/F440V
二次電流	100A
耐熱クラス	H
質 量	185kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JEC-2200-2014
JEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-200 3P M10 締付トルク 14.7N・m

SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m


端子台配列 Terminals Arrangement


PRI.

P	0	200	220
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	400	440
---	---	-----	-----

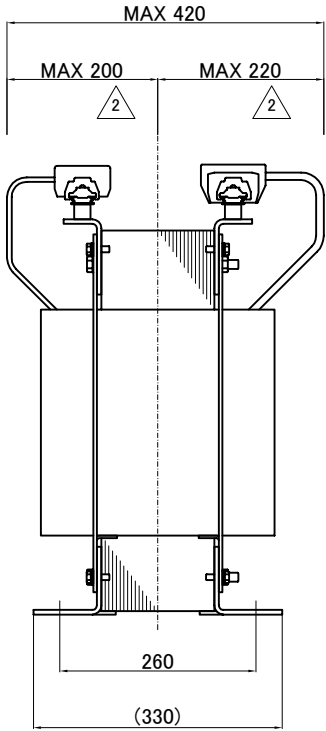

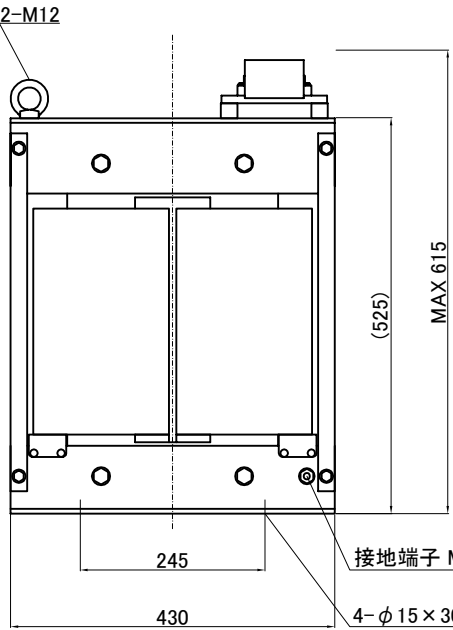

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 14.03.06	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model	TBL-040-24
	今井電機株式会社				図 番 Dwg.No.	STBL040Q24-V3