


訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V3	2次電流表記変更(455→500)	17.04.13	3
					N.Marukai	V2	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	16.06.14	1
					N.Marukai	V3	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.04.13	2

回路図
Circuit Diagram

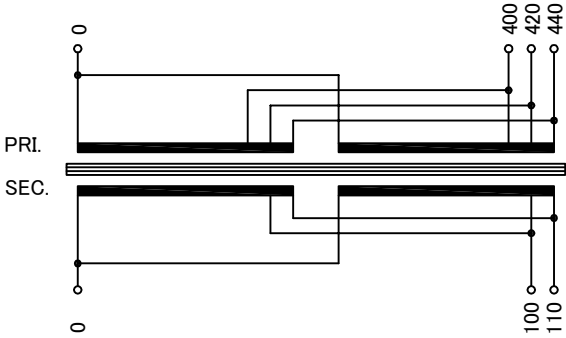

端子台
Terminals

PRI. PT-150 4P M8 締付トルク 9.0N・m
SEC. PT-600 3P M16 締付トルク 37.3N・m

端子台配列
Terminals Arrangement


PRI.

P	0	400	420	440
---	---	-----	-----	-----


SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

2-M12

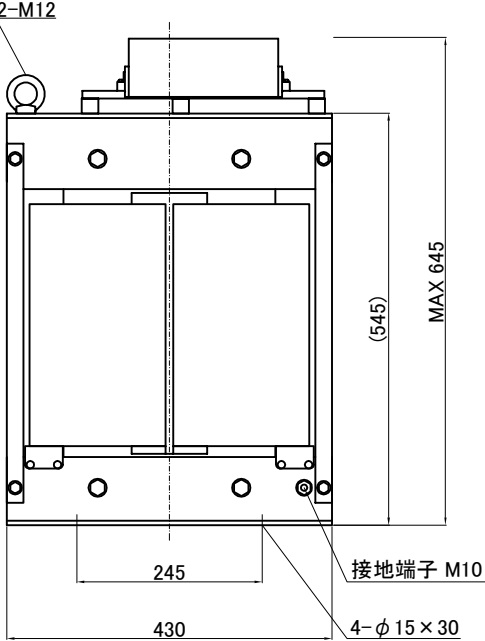

MAX 470

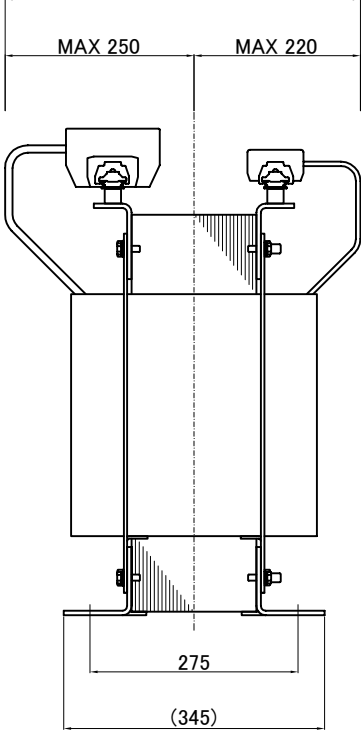

仕様 Specification	定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency	一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	耐熱クラス Class	質量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance
	Cont.	50kVA	1φ	50/60Hz	F400/R420/F440V	R100/F110V	500A	H	210kg	P-E P-S S-E
										100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.										
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.										
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.										
準拠規格 Standard										
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001										

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date 14.03.08	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer				
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model	TBL-050-51 STBL050Q51-V3
	M.Fujitaka	N.Marukai	mm		図番 Dwg.No.	
今井電機株式会社						