


訂正者 Designed	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
変更 Ver.	V2	17.04.06	5	N.Marukai	2次電流表記変更(17.0→18.8)	17.04.06	5	N.Marukai	規格変更に伴い耐圧試験値変更(2.5kV→4kV)	17.04.06	3
					定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.04.06	4	N.Marukai	規格変更に伴い耐熱クラス変更(B→F)	17.04.06	2

回路図
Circuit Diagram

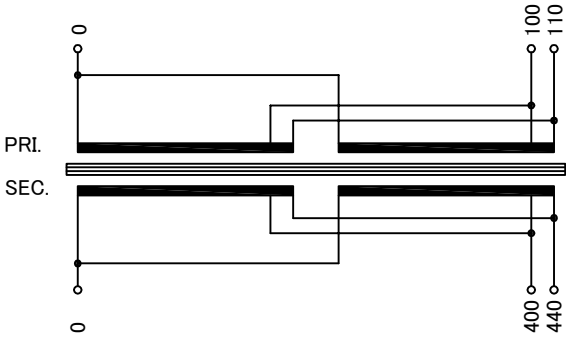

PRI.
SEC.

端子台
Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 3.7N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	100	110
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	400	440
---	---	-----	-----

仕様
Specification

定格
Rating

容量
Capacity

相数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

耐熱クラス
Glass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V


絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JEC-2200-2014

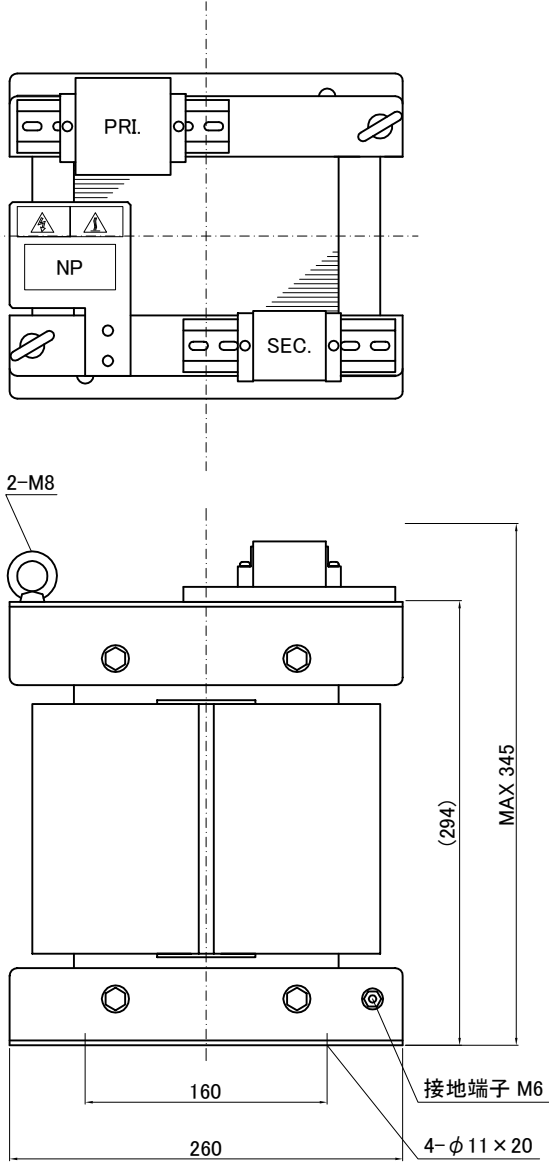

2-M8

MAX 345


(294)

160

260

接地端子 M6

4-φ 11 × 20

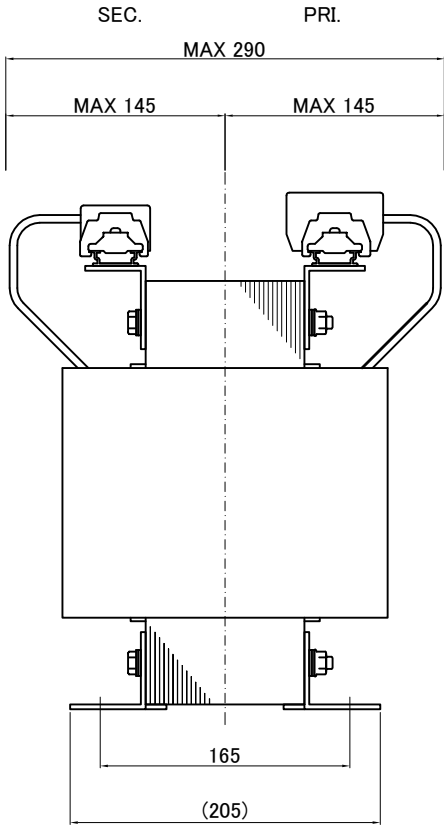

SEC. PRI.

MAX 290

MAX 145 MAX 145

165

(205)

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material		表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date	14.02.28		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer			
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model	TBL-7500-14	
	M.Fujitaka	N.Marukai	mm		図番 Dwg.No.	STBL7500Q14-V2	

今井電機株式会社