



訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS	訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS
改訂 REV.			改訂 REV.		
訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS	訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS
改訂 REV.			改訂 REV.		
訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS	訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS
改訂 REV.			改訂 REV.		
訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS	訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS
改訂 REV.			改訂 REV.		
訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS	訂正者 DRAWN	訂正日 DATE	訂正事項 REMARKS
改訂 REV.			改訂 REV.		

回路図
Circuit Diagram

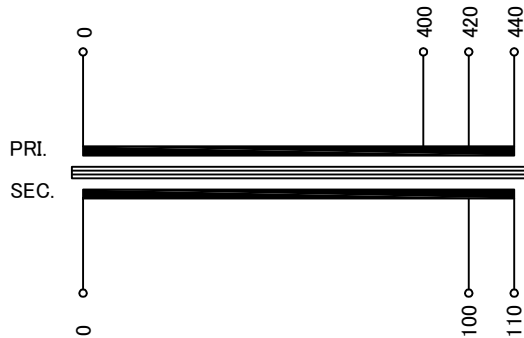

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	10kVA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	100A
耐熱クラス Class	H
質量 Mass	56kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	


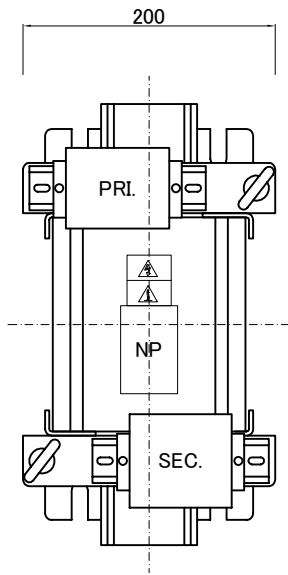


端子台 Terminals
PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P	0	400	420	440
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110
------	---	---	-----	-----

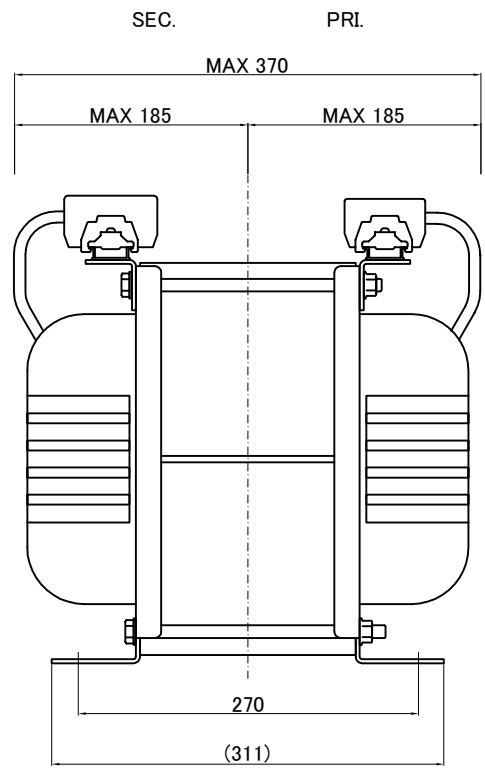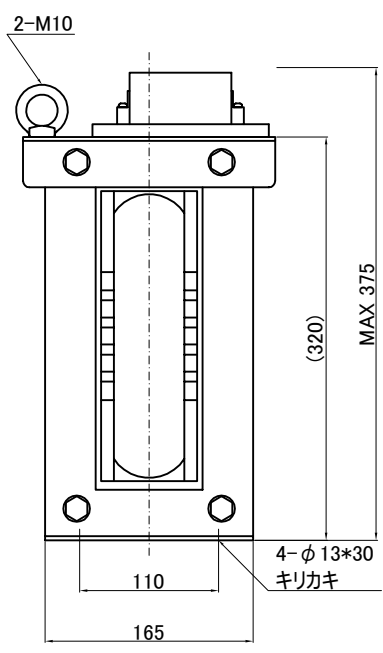

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 19.10.28	品名 DESCRIPTION 单相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer		摘要 REMARKS	
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型名 MODEL HW1-010A-51	
	APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG.NO.	SHW1010AQ51	改訂 Ver.