


回路図
Circuit Diagram

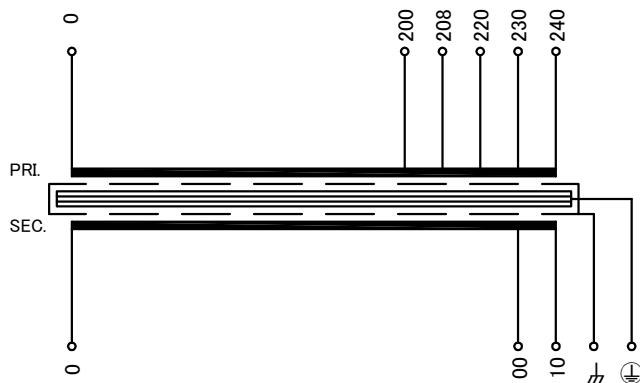

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	200	208	220	230	240
------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110	⌚	⬚
------	---	---	-----	-----	---	---

端子台 Terminal




(締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS-20 6P M3.5(0.8~1.4N・m)

SEC. FPS-20 3P M3.5(0.8~1.4N・m)

⌚ FPS-20 1P M3.5(0.8~1.4N・m)

⬚ TFE20 1P M3.5(1.0~1.3N・m)

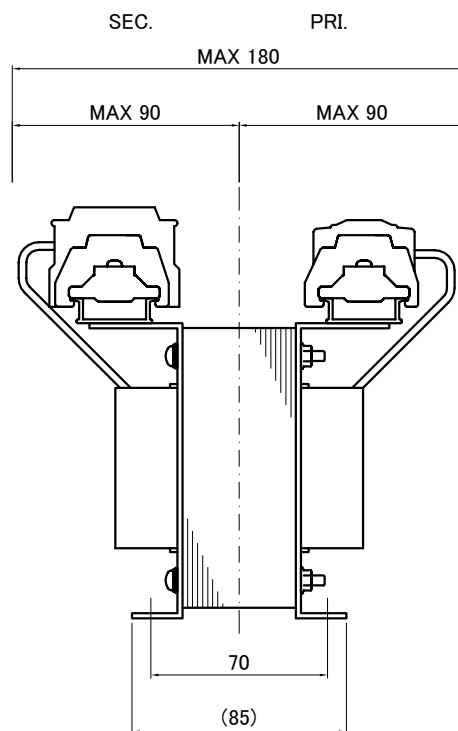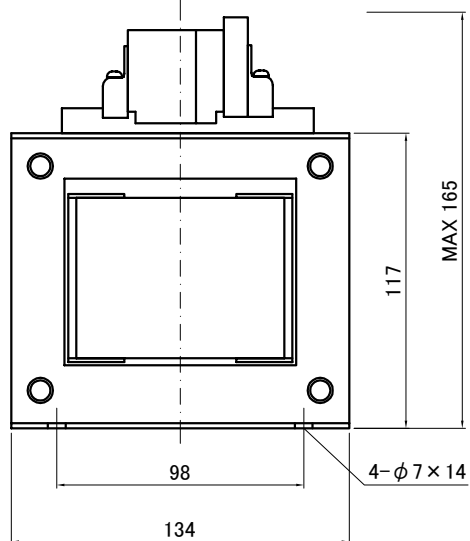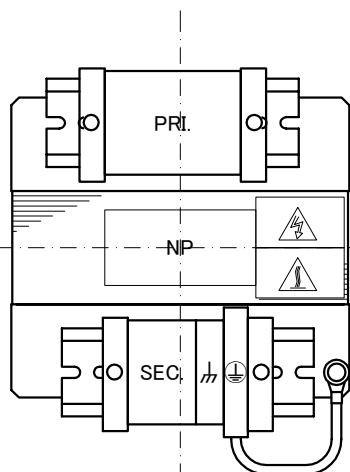

仕様

Specification

定格 Rating

連続 Cont.

容量 Capacity 200VA

相数 Phase

1~

周波数 Frequency

50/60Hz

1次電圧 Primary Volt.

200/208/220/230/240V

2次電圧 Secondary Volt.

100/110V

2次電流 Secondary Curr.

2/1.82A

絶縁抵抗 Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V

絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.1kV / 1min.

P-S AC 60Hz 4.2kV / 1min.

S-E AC 60Hz 1.5kV / 1min.

トランス質量 Transformer Mass

6kg

絶縁種別 Insulation Class

Class 130(B)

定格周囲温度 Ambient Temp.

40℃

適用規格 Standard

UL5085-1, UL5085-2

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

ULファイルNo. UL File No.

E219074

EN, IECマーク EN, IEC Mark

Non short circuit proof

isolating transformer

推奨保護装置定格 Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 3A

Sec. Circuit Breaker 2A

(IEC60947-2 or IEC60934)



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.07.01

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

Dry Type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名 MODEL

図番 DWG. NO.

表面処理 FINISH

摘要 REMARKS

IEB1-A0200S-053

SIEB1A0200053

改訂 Ver.

1