


回路図
Circuit Diagram

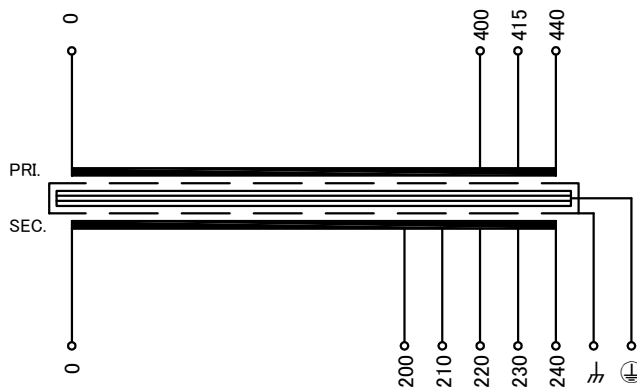

端子台配列 Terminal arrangement

P	0	400	415	440
---	---	-----	-----	-----

S	0	200	210	220	230	240	⏏	⏏
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS-20 4P M3.5(0.8~1.4N・m)

SEC. FPS-20 6P M3.5(0.8~1.4N・m)

⏏ FPS-20 1P M3.5(0.8~1.4N・m)

⏏ TFE20 1P M3.5(1.0~1.3N・m)

仕様

Specification

定格 連続

Rating Cont.

容量 200VA

Capacity

相数 1~

周波数 50/60Hz

1次電圧

400/415/440V

Primary Volt.

2次電圧

200/210/220/230/240V

Secondary Volt.

2次電流

1/0.952/0.909/0.870/0.833A

Secondary Curr.

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.1kV / 1min.

トランス質量

6kg

Transformer Mass

絶縁種別

Class 130(B)

Insulation Class

定格周囲温度

40°C

Ambient Temp.

適用規格

UL5085-1, UL5085-2

Standard

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

ULファイルNo.

E219074

UL File No.

EN, IECマーク

Non short circuit proof

EN, IEC Mark

isolating transformer




推奨保護装置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 1A

Sec. Circuit Breaker 1A

(IEC60947-2 or IEC60934)

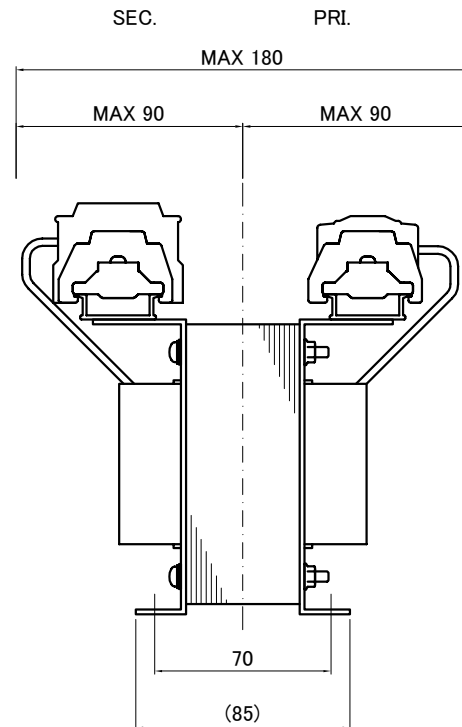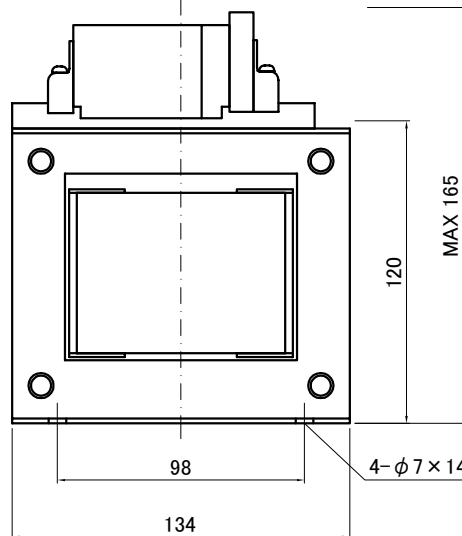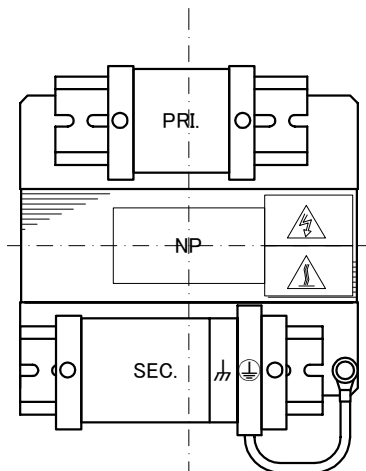

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者	訂正事項	訂正日	訂正記号	訂正者	改訂	訂正事項	訂正日	訂正記号	訂正者
					1	EN, IEC standard update, BS standard added			

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 19.07.01
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
Dry Type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

概要 REMARKS
型名 MODEL
IEB1-B0200S-853
図番 DWG. NO.
SIEB1B0200853
改訂 Ver. 1