



訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Drawn
13.01.24	Rewrite drawing	2	M.Fujitaka
13.01.24	EN, IEC standard updated	2	M.Fujitaka
19.04.16	Corrected the ambient temperature value(25℃→40℃)	3	M.Fujitaka
訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Drawn
21.07.01	Rewrite drawing	4	N.Marukai
21.07.01	EN, IEC standard updated, BS standard added	4	N.Marukai


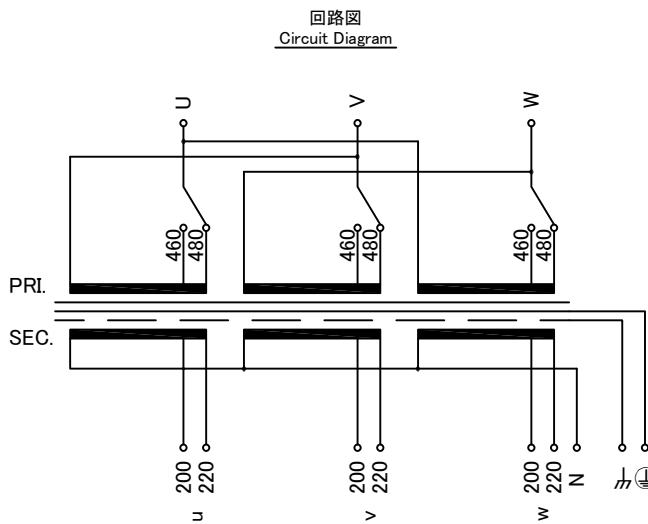


端子台配列 Terminal arrangement




端子台 Terminal（締付トルク Tightening Torque）

PRI. PT-90 9P M6 (2.5～3.7N・m)
SEC. PT-150 7P M8 (6.0～9.0N・m)
接地 PT-150 2P M8 (6.0～9.0N・m)

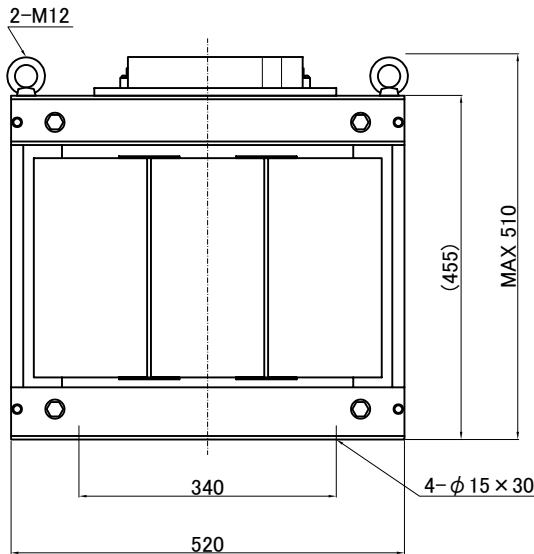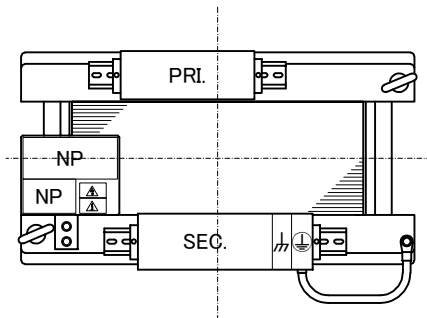

仕様 Specification	
定格 Rating	連続 Cont.
容量 Capacity	結線 Connection
相数 Phase	周波数 Frequency
1次電圧 Primary Volt.	
2次電圧 Secondary Volt.	
2次電流 Secondary Curr.	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
トランス質量 Transformer Mass	
絶縁種別 Insulation Class	
定格周囲温度 Ambient Temp.	
適用規格 Standard	
ULファイルNo. UL File No.	
EN, IECマーク EN, IEC Mark	
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	

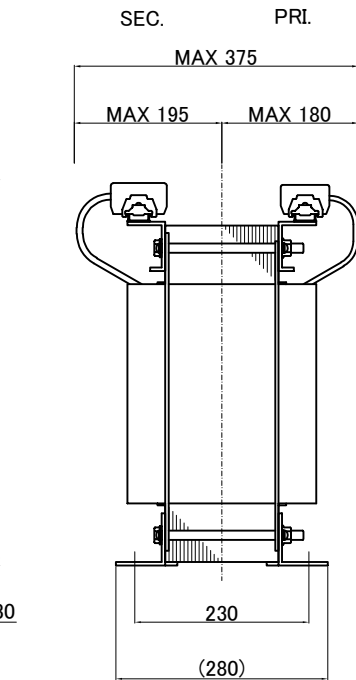

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
S.Murakami

品名 DESCRIPTION
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

型名
MODEL
IEH3-DYB0346S-513

SDYB0346S513

改訂
Ver. 4