


訂正者 Damaged	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Damaged	訂正日 Date	訂正事項 Content
改訂 Ver.			改訂 Ver.		
訂正者 Damaged	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Damaged	訂正日 Date	訂正事項 Content
改訂 Ver.			改訂 Ver.		
訂正者 Damaged	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Damaged	訂正日 Date	訂正事項 Content
改訂 Ver.			改訂 Ver.		
訂正者 Damaged	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Damaged	訂正日 Date	訂正事項 Content
改訂 Ver.			改訂 Ver.		

回路図
Circuit Diagram




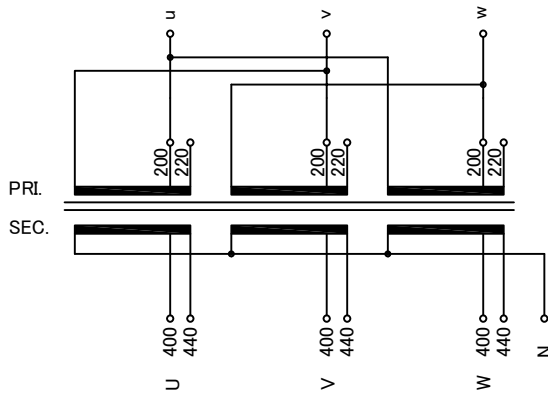


仕様 Specification	定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency	結線 Connection
Cont.	100kVA	3φ	50/60Hz	△-N	
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V	二次電流 Secondary Curr.	144A
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	525kg	絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	100MΩ Min. at DC1000V	P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	P-S S-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001				

端子台
Terminals

PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(u,v,w)
(TX 300 3P M10 締付トルク 15~20N・m)
PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m(200,220)
(TX 200 6P M10 締付トルク 15~20N・m)
SEC. PT-200 7P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m
(TX 200 7P M10 締付トルク 15~20N・m)

端子台配列
Terminals Arrangement

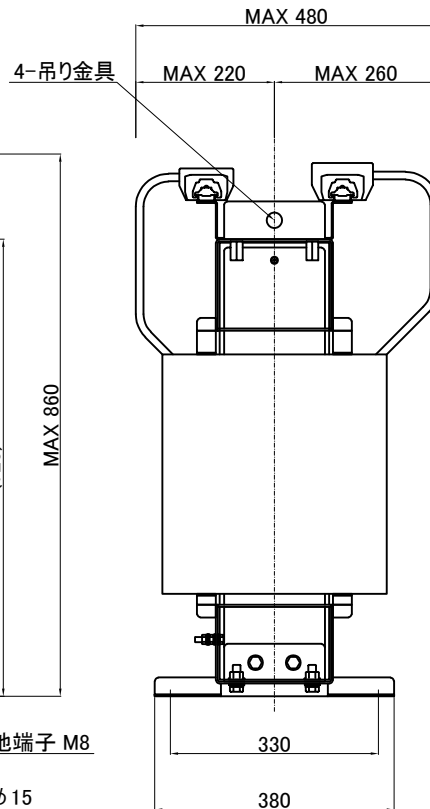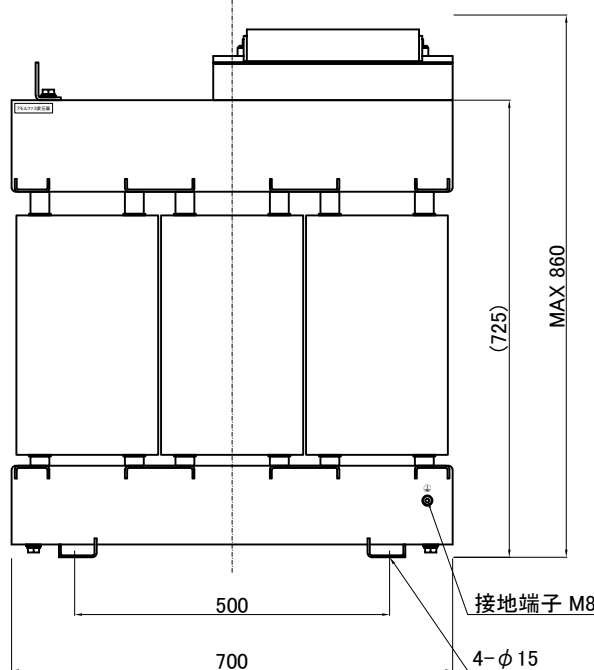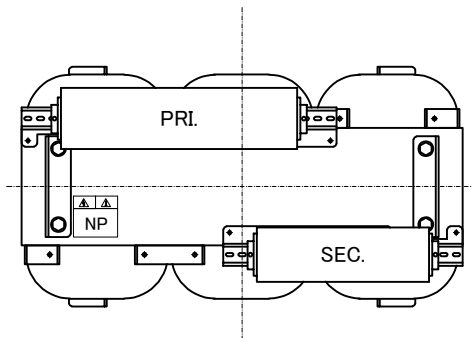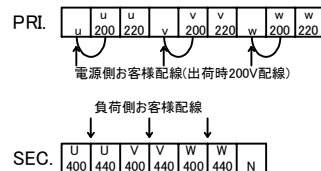

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED DATE 2024/3/8	種類 Type 屋内用乾式自冷型 Indoor Dry Self-Cooling Type	品名 DESCRIPTION 三相複巻アモルファス変圧器 Three Phase Isolating Amorphous Transformer	摘要 REMARKS
DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE 単位 UNIT mm	型名 MODEL KT3-D0100N-24	
APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG.NO.	改訂 Ver. SK30100-014N