

Circuit Diagram



SEC. 2

仕様 Specification

D-E D-S AC 60Hz 1.0kV / 1min

S-F S-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

適用規格 IEC-2200-2014

DEM 1310-2001

端子台 Terminals




PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

SEC. PT-150 6P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U	U	U	V	V	V	W	W	W
	400	420	440	400	420	440	400	420	440

SEC.	0	S1	200	0	S2	200
	100	0	100	100	0	100

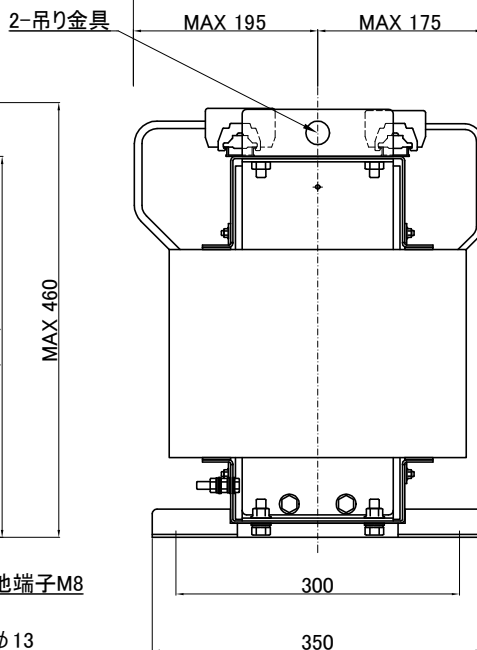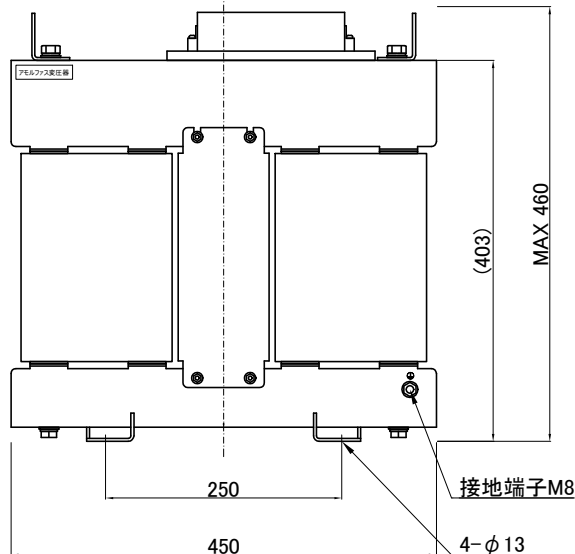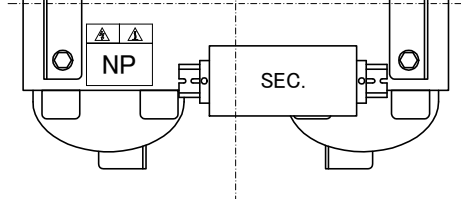

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED 設計

DATE 2023/10/24

NAME: _____

APPROVED

品名	DESCRIPTION
コブシ	乾式梅炭

Dry type Isolating Amorphous Transformer

入度 SCORE	半区 UNIT

表面处理 FINISH

型 名	1000
-----	------

図 番

摘要 REMARKS

KTS-020-051V

GKTS000K051V00

改訂