

Circuit Diagram



SEC.

仕様 Specification

定 格

容 量	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

相	数
---	---

一次電圧

二次電圧

二次電流

耐熱クラス

Class

絕緣抵抗

D-E D-S

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐压

D-E D-S

S-E S-S

適田相枚

JEM 1310-2001




端子台 Terminal block

PBI PT-80 7P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC: PT-150 2P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 **Terminals Arrangement**

PRI.	U 400	U 420	U 440	V	W 400	W 420	W 440
SEC.	S 0	100					

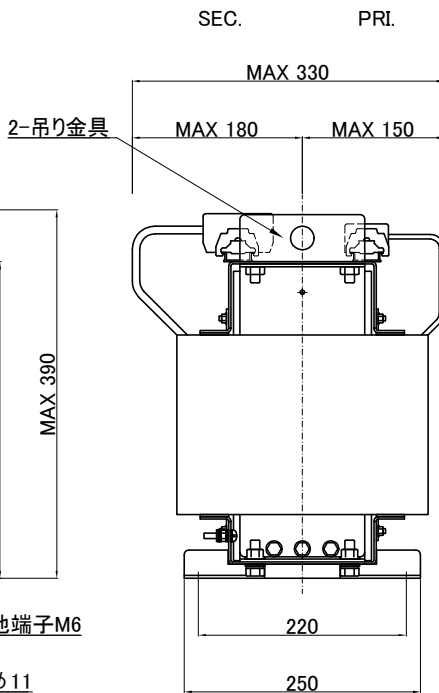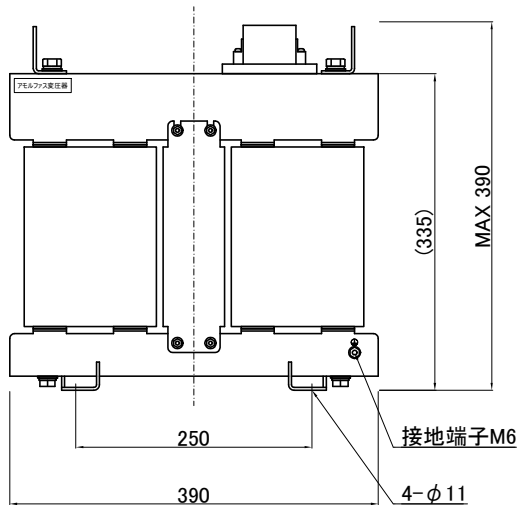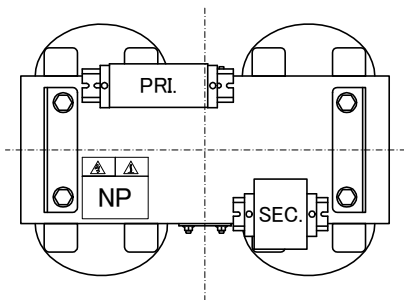

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DESIGNED

DATE 2024/3/19

DRAWN

N.Marukai

APPROVED
M. Fujitaka

品名	DESCRIPTION
----	-------------

逆V乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

mm

NISH

刑 名

MODEL

圖 番

摘要	REMARKS
----	---------

	KTV-7500-0510
--	---------------

--	--

SKV7500-004

改訂
Ver.