

Circuit Diagram








Specification

定 格 結 算

端子台 Terminals

PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

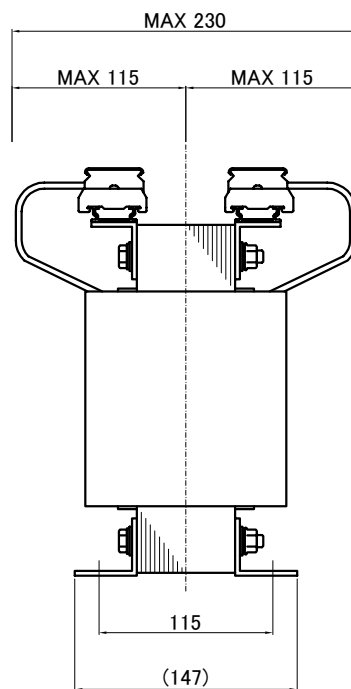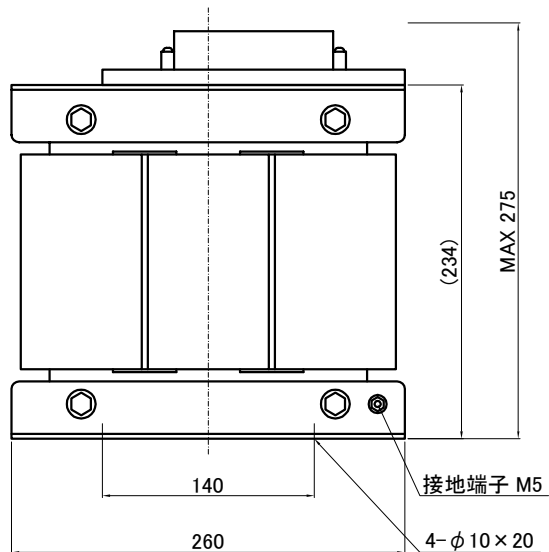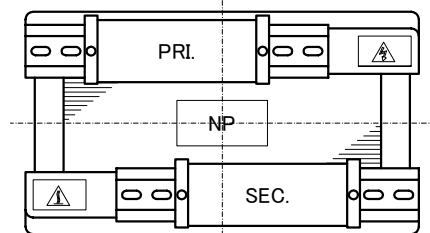

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED
N. Merukei

品名	DESCRIPTION
三相乾式複卷變壓器	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT
----------	---------

	mm
--	----

表面处理 FINISH

[illegible]

MODEL

図 番

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D2000-25

SN3D20002500

改訂
Ver.