


Circuit Diagram







P-E P-S S-E

SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.2~1.8N・m
(TX20 9P M4 締付トルク 1.4~1.8N・m)



電源側お客様配線(出荷時200V配線)

負荷側お客様配線

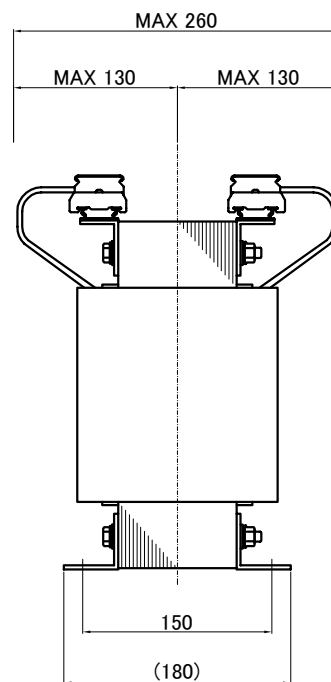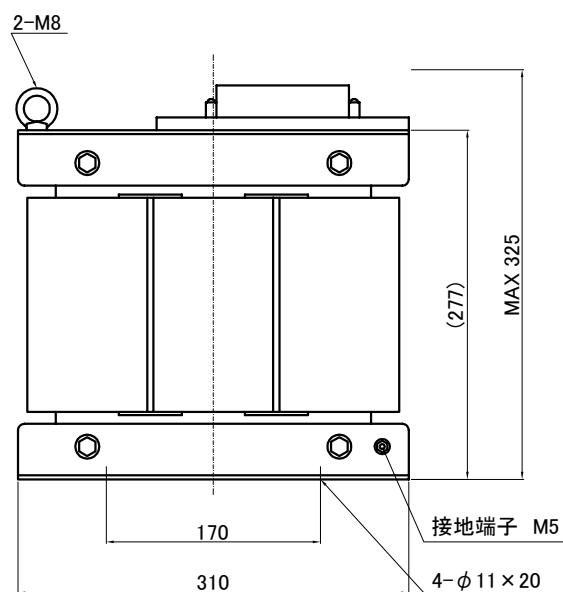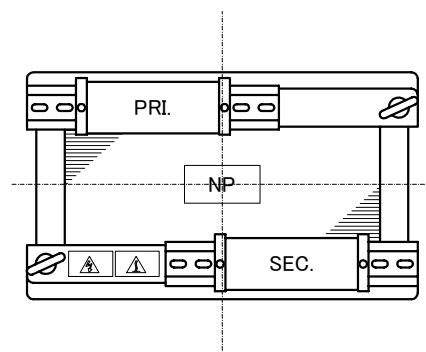

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DATE 22.11.09

M.Fujitaka

N.Marukai

品名 DESCRIPTION	
三相乾式複卷變壓器	
Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT

表面处理 FINISH	
-------------	--

1000

型 名
MODEL

圖 番
DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

NT3-D6000-23

SN3D60002300

改訂
Ver.