


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変更 Ver.	訂正者 Designed	訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変更 Ver.	訂正者 Designed
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N.Marukai	3	17.04.13	2次電流表記変更(136→150)	V3	N.Marukai
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V3	N.Marukai					

回路図
Circuit Diagram

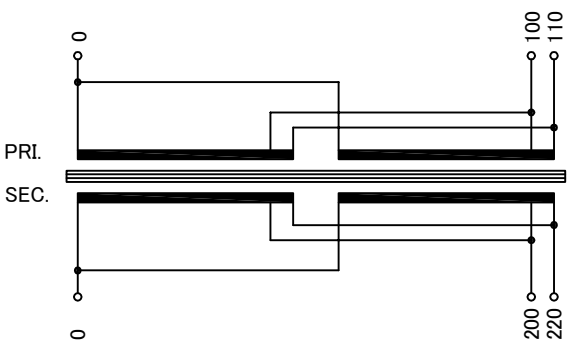

PRI.
SEC.

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	30kVA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	150A	
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 14.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.


P	0	100	110
---	---	-----	-----

SEC.


S	0	200	220
---	---	-----	-----

SEC. PRI.

MAX 380
MAX 175 MAX 205

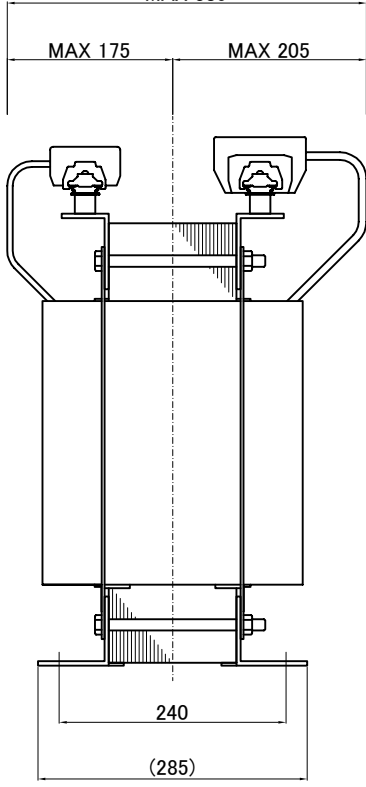

2-M10

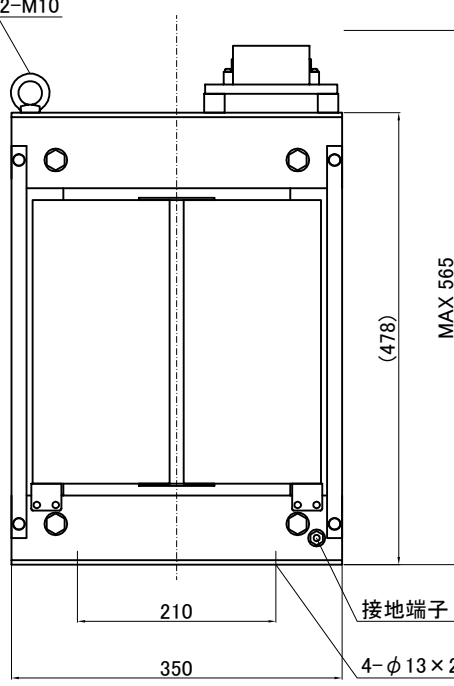

接地端子 M8
4-φ13×25

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 14.03.06		品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面处理 Finish		摘要 Remarks		
	作図 Designed M.Fujitaka		承認 Approved N.Marukai		単位 Unit mm		尺度 Scale		型 名 Model		
									TBL-030-12		
									図 番 Dwg.No.		
今井電機株式会社							STBL030Q12-V3				